



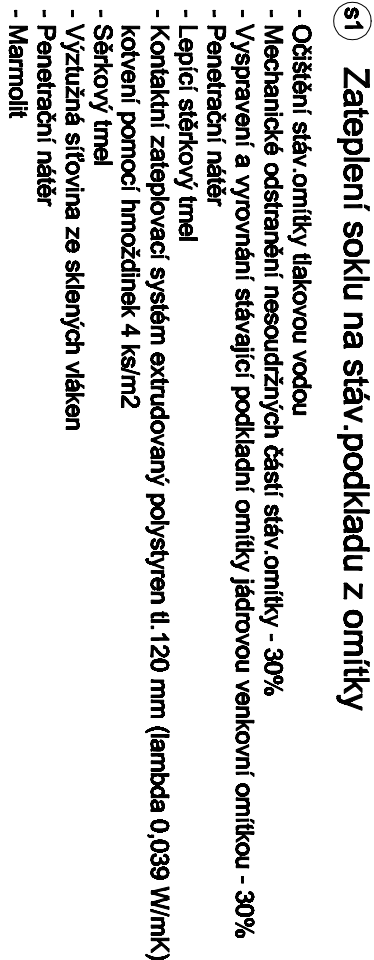

- Očištění stáv. omítky tlakovou vodou
- Mechanické odstranění nesoudržných částí stáv. omítky - 20%
- Vyspravení a vyrovnaní stávající podkladní omítky jádrovou venkovní omítkou - 20%
- Penetrační nátěr
- Lepící stěrkový tmel
- Kontaktní zateplovací systém EPS tl. 140 mm ($\lambda_{\text{ambda}} 0,039 \text{ W/mK}$)
- Kobercování pomocí hmoždinek 4 ks/m²
- Stěrkový tmel
- Výztužná síťovina ze sklených vláken
- Penetrační nátěr
- Silikon-silikátová strukturovaná omítka probarvená ve hmotě

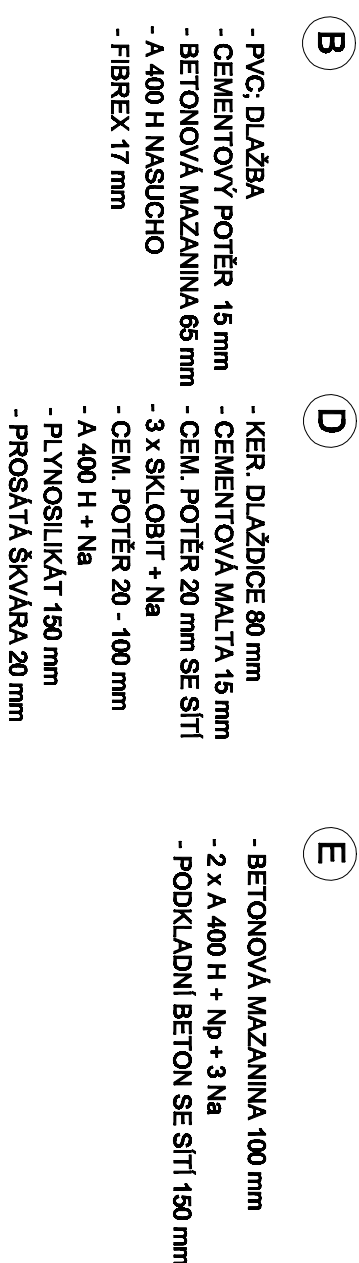

- folie z PVC tl. 1,5 mm + geotextílie
- tepelná izolácia EPS polystyrén tl. 240 mm (lamdba 0,039 W/mK)
- stávajúcej skladba stiechy

Zodpovedný projektant Ing. K. Iwanjko		Vypovedal : Ing. K. Iwanjko	
Kurzátka u Orlíkove 34			
Kraj : Liberecký	M.Ú. : Jablonec v Podještědí		
Investor : Mesto Jablonce v Podještědí, nám. Míru 22, Jablonce v Podj.			
účel : SNIŽENÍ ENERGETICKE NÁROČNOSTI MŠ STUDÁNKA - MARKVARTICE, U ŠKOLY 194, JABLONCE V PODJEŠTĚDÍ		FORMÁT : 2x A4, jisk MĚŘÍTKO : 1:100 Č. ZAK. : /2014	
Stavební článek :		STUPEŇ	DSP
ŘEZ B-B' - nový stav		ČÍSLO VÝKRESU	D 13