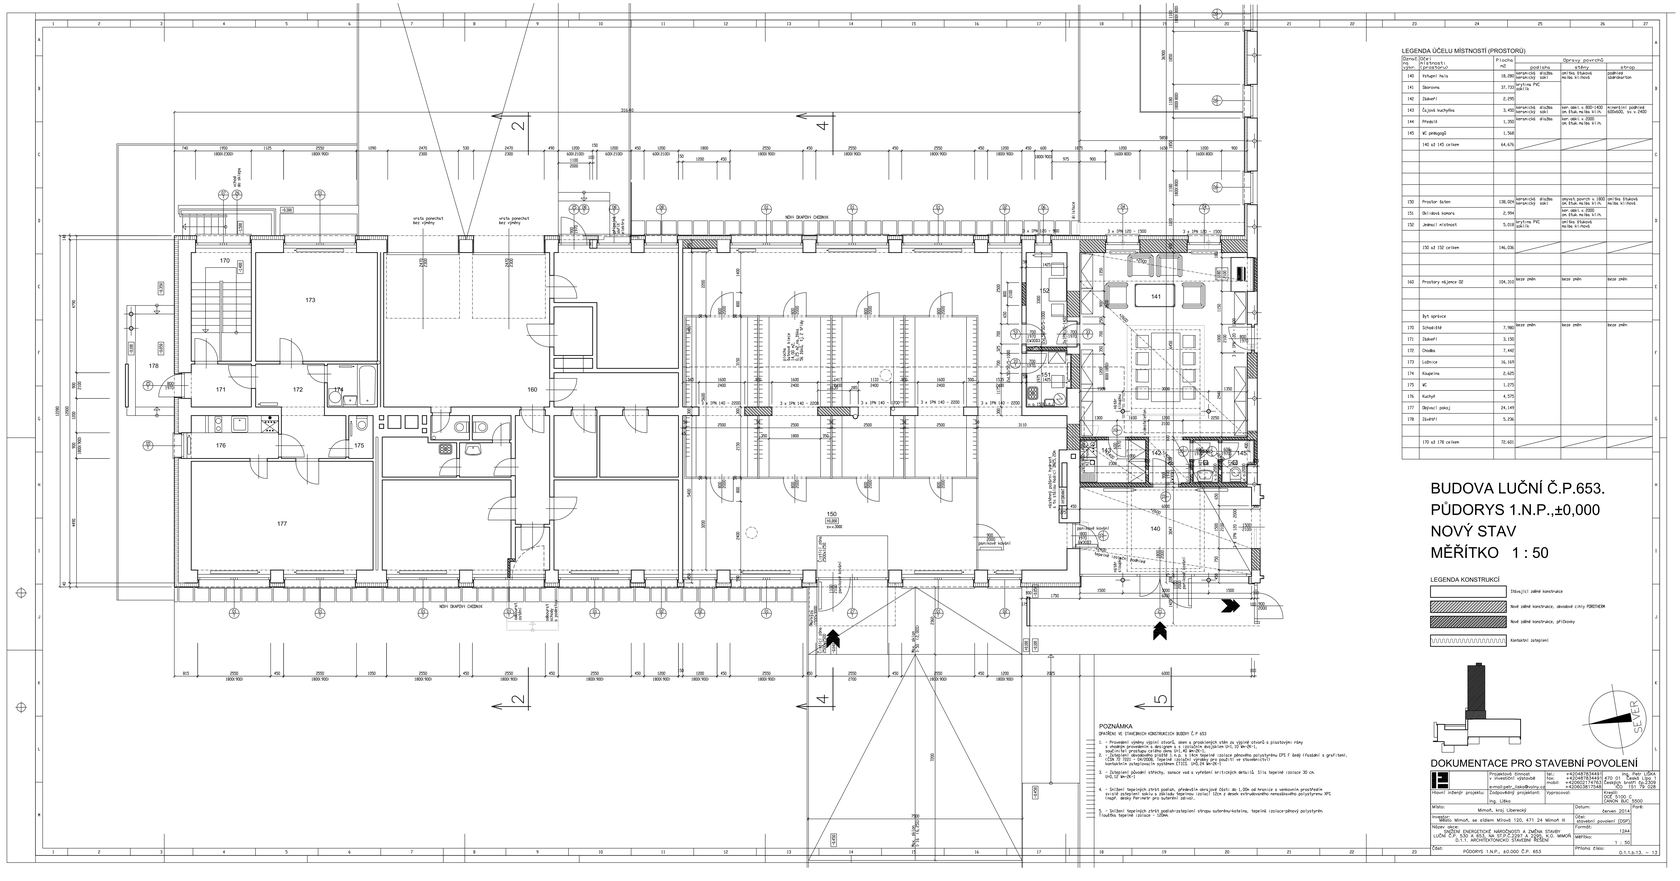

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ (PROSTORŮ)

Číslo místnosti	Účel místnosti (prostoru)	Plocha nad	Úprava povrchů podlahy	stěny	stropy
140	Vytvarná herna	98,090	nemarkovaná dlažba nemarkovaný sokl	omítka, Etalonit NG Bílá V1/Nová	podhled sádrokarton
141	Sborovna	37,750	vinylová PVC dlaždice		
142	Zázemí	2,290			
143	Čajová kuchyňka	3,450	nemarkovaná dlažba nemarkovaný sokl	kom. obkl. v 300×1400 od. Etal. NG Bílá V1/N.	markýzní podhled SDAHOD, ca. v 2400
144	Předsíň	1,280	nemarkovaná dlažba	kom. obkl. v 2000 od. Etal. NG Bílá V1/N.	
145	WC pedagogů	1,568			
	140 až 145 celkem	44,634			
150	Prostor Dylan	138,004	nemarkovaná dlažba nemarkovaný sokl	akustické panely v 1800 od. Etal. NG Bílá V1/N.	omítka, Etalonit NG Bílá V1/Nová
151	Obřadní komora	2,794		kom. obkl. v 1800 od. Etal. NG Bílá V1/N.	
152	Jednací místnost	5,018	vinylová PVC dlaždice	omítka, Etalonit NG Bílá V1/Nová	
	150 až 152 celkem	145,036			
160	Prostory výjezce DZ	104,310	text jmén	text jmén	text jmén
	Byt správce				
170	Schodiště	1,980	text jmén	text jmén	text jmén
171	Zádveří	3,150			
172	Chodba	7,440			
173	Ložnice	16,165			
174	Koupelna	2,625			
175	WC	1,075			
176	Kuchyň	4,575			
177	Obývací pokoj	24,149			
178	Zázemí	5,236			
	170 až 178 celkem	70,420			

BUDOVA LUČNÍ Č.P.653.
PŮDORYS 1.N.P.,±0,000
NOVÝ STAV
MĚŘÍTKO 1 : 50

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- Stávající zděné konstrukce
- Nové zděné konstrukce, obvodové cihly POROTHERM
- Nové zděné konstrukce, příčkovky
- Kontaktní zateplení

POZNÁMKA

DETAILY VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOVY Č.P.653.

1. - Provedení výplně otvorů, oken s grosbližnjch stěn ze výplně otvorů s plastovými rámy s ukončením prosvětlení s dovgrem a s izolačním anajlem (HZ, U2 W·m⁻²K⁻¹), bezpečnostní prosklení certifikovaného (HZ, K2 W·m⁻²K⁻¹).
- Vnější zateplovací systém (ETICS) - Tloušťka izolace zohledňuje požadavky EPS F Beží (fasádní a grafitové), (ČSN 73 0540 - 2+2012), tepelné izolační vlastnosti pro použití ve stavebnictví, kontaktním zateplovacím systémem ETICS. (HZ, U2 W·m⁻²K⁻¹)

2. - Zvýšení tepelné ochrany, samozř. nad a vyhlášení technických detailů. Síla tepelné izolace 30 cm. (HZ, U2 W·m⁻²K⁻¹)

3. - Zvýšení tepelných ztrát podlah, především okrajové (tzv. do 1,20m od hranice s venkovním prostředím zvýšit zateplení sokla a základu tepelnou izolací 120x4 z desek extrudovaného minerálnodrobného polystyrenu XPS (např. desky Styrozet pro suterénní zdivo).

4. - Zvýšení tepelných ztrát podlah-zateplení stropu suterénu-kotelny, tepelné izolace-sjednocení polystyrenu. Tloušťka tepelné izolace - 120mm

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Hlavní inženýr projektu:	Projektová kancelář v investiční výstavbě e-mail:part_hasa@volny.cz	tel: +420487834481 fax: +420487834481 mobil: +420603617548	Ing. Petr LÍBAL Tř. Svobody čp. 1 434 01 MOST IČO: 71151 79 228
Zodpovědný projektant:	Ing. Líbal	Vypracoval:	Kresli: Ing. Petr LÍBAL Zakázka: BUC 5000
Místo:	Mimoň, kraj Liberecký	Datum:	Paré:
Investor:	"Města Mimoň, se sídlem Mimoň 120, 471 24 Mimoň III	Účel:	zdůvodnění povolení (DSP)
Název akce:	ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZMĚNA STAVBY LUČNÍ Č.P. 653/ A 653, ke KŤ.P.C.2097 A 2098, K.Ú. MIMOŇ S.I.T. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Formát:	13x4
		MĚŘÍTKO:	1 : 50
Část:	PŮDORYS 1.N.P., ±0.000 Č.P. 653	Příloha číslo:	D.1.1.a.13. – 13