
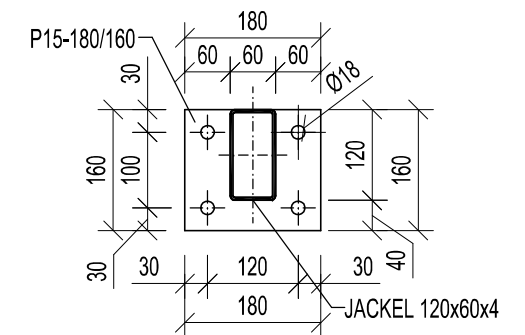


PŮDORYS, M 1:25

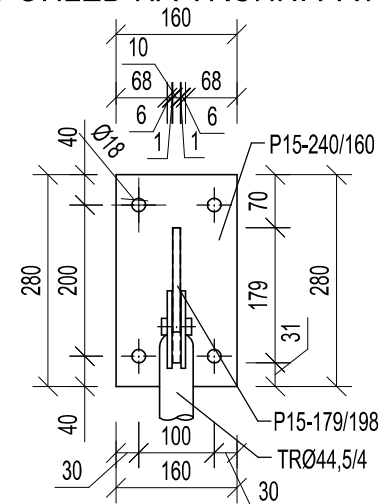

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÝM ÚČELŮM, TEDY NENAHAZUJE DODAVATELSKOU, DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.

- TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍVÁNA, KOPÍROVÁNA ČI POSKYTNUTA TŘETÍ OSOBE

-OCEL OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: -VEŠKERÉ ROZMĚRY SVARŮ: -VÝROBKOVÁ NORMA: -SPECIFIKACE ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU, VČETNĚ POŽADAVKU NA ATEST: -SPECIFIKACE PŘIDAVNÉHO MATERIÁLU PRO SVAŘOVÁNÍ, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ATEST: -POŽADAVKY NA KVALITU A PŘEJÍMKU SVARU, MUSÍ BÝT UVEDENA NORMA A STUPEŇ JAKOSTI: -POŽADAVKY NA ZKOUŠENÍ SVARŮ: -TOLERANCE: -PROTIKOROZNÍ OCHRANA: -SPOJOVACÍ MATERIÁL ŠROUBOVÝCH SPOJŮ:	-S 355 J2 -KOUTOVÉ - Amin= 3,4 a 6mm, jinak 80% tl. slabšího svař. materiálu, TUPÉ - X, V -EN 1090-2 - TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 -S 355 J2 - EN 10025-2, ATEST 2.2 EN 10204 -G3 Si1 - EN ISO 14341-A, ATEST 2.2 EN 10204 - E 42 4B - EN ISO 2560-A, ATEST 2.2 EN 10204 -ČSN EN ISO 5817 C, KRITERIA PŘÍSTUPNOSTI DLE § 7.6 EN 1090-2 PRO EXC2 -DLE TABULKY 24 EN 1090-2 PRO STUPEŇ VYUŽITÍ SVARU U< 0,5 -EN 1090-2 §11.3.3 -ŽÁROVÝ ZINEK 120µm -TR. PEVNOSTI 8.8
--	--

OCEL	S355 J2
PROTIKOROZNÍ OCHRANA	ŽÁROVÝ ZINEK TL. 120µm
TŘÍDA AGRESIVITY	C3
PROVEDENÍ OC KONSTRUKCE	DLE ČSN EN 1090-2
VÝROBNÍ KATEGORIE	EXC2

$$\pm 0,000 = 278,06 \text{ m.n.m.}$$

KONTOLOVAL:	VYPRACOVAL:	HIP:	Ing. David Mareček PROJEKČNÍ A STATICKÁ KANCELÁŘ mob.: +420 605 827 179	
ING.DAVID MAREČEK	RADIM OLIVA	ING.DAVID MAREČEK		
INVESTOR: Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III		PROFESE:		
MÍSTO STAVBY: ul. Mírová, č.p. 120, Mimoň III		D.1.2-STAVEB.-KONSTR.ŘEŠENÍ		
NÁZEV AKCE BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY MĚÚ MIMOŇ			FORMÁT	4xA4
			DATUM	04/2017
			ÚČEL	DSP
			Č. ZAKÁZKY	2017-019
NÁZEV PŘÍLOHY OCELOVÁ KONSTRUKCE MARKÝZY			MĚŘÍTKO	Č. PŘÍLOHY
			M 1:25	D.1.2b-03