



MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOVÁ

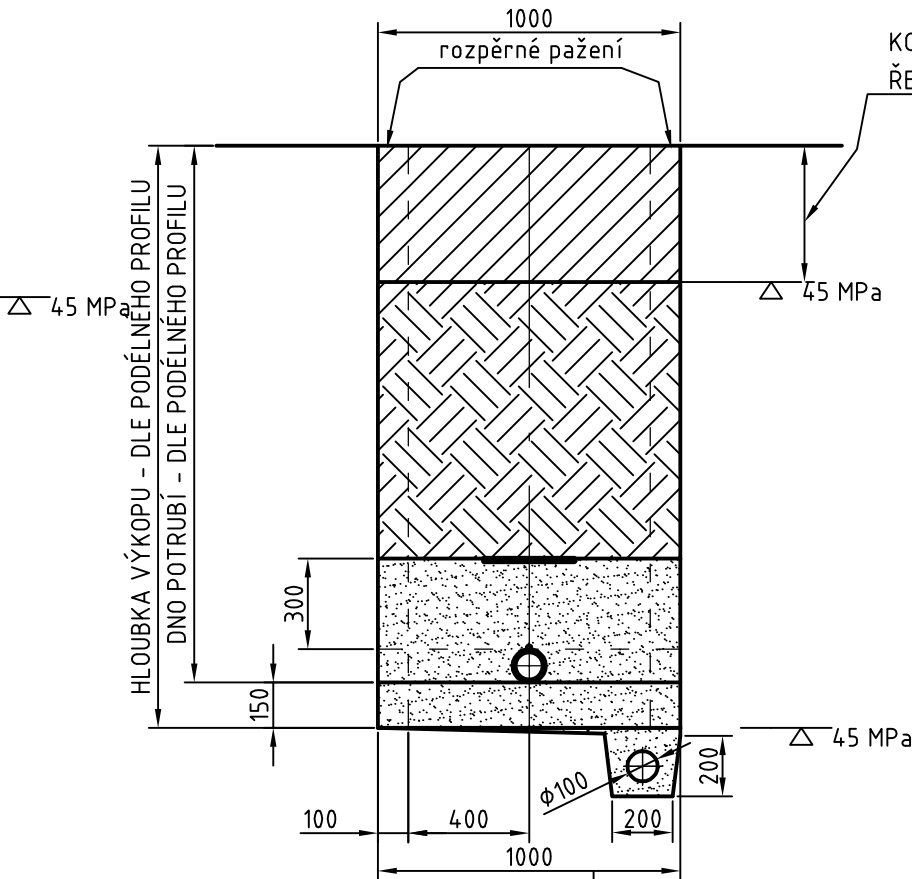

- obnova konstrukce komunikace
- řešení konstrukčních vrstev vozovky je řešeno v SO101
- zásyp výkopkem (vrstvy max.200 mm, hutněny)
- výměna zásypového materiálu 50%
- krycí fólie modré barvy š. 0,3m
- obsyp potrubí - zhutnitelný materiál
- lomová výsivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)
- vyhledávací drát měď 4 mm² - CYY
- trubní vedení
- HDPE DN/OD 160x9,5 SDR17 PN10 RC
- HDPE DN/OD 63x5,8 SDR11 PN16 RC
- HDPE DN/OD 32x2,9 SDR11 PN16 RC
- lože pod potrubím
- lomová výsivka fr.0-16 - lože s uhlím 120°
- podsyp - lomová výsivka fr.0-16 - tl.150mm
- lože s odvedením spodní vody
- přehutněná základová spára
- štěrkový podsyp fr. 32 - 63mm
- drenážní potrubí PVC DN100
- upravené dno výkopu

TRAVNATÝ POVRCH

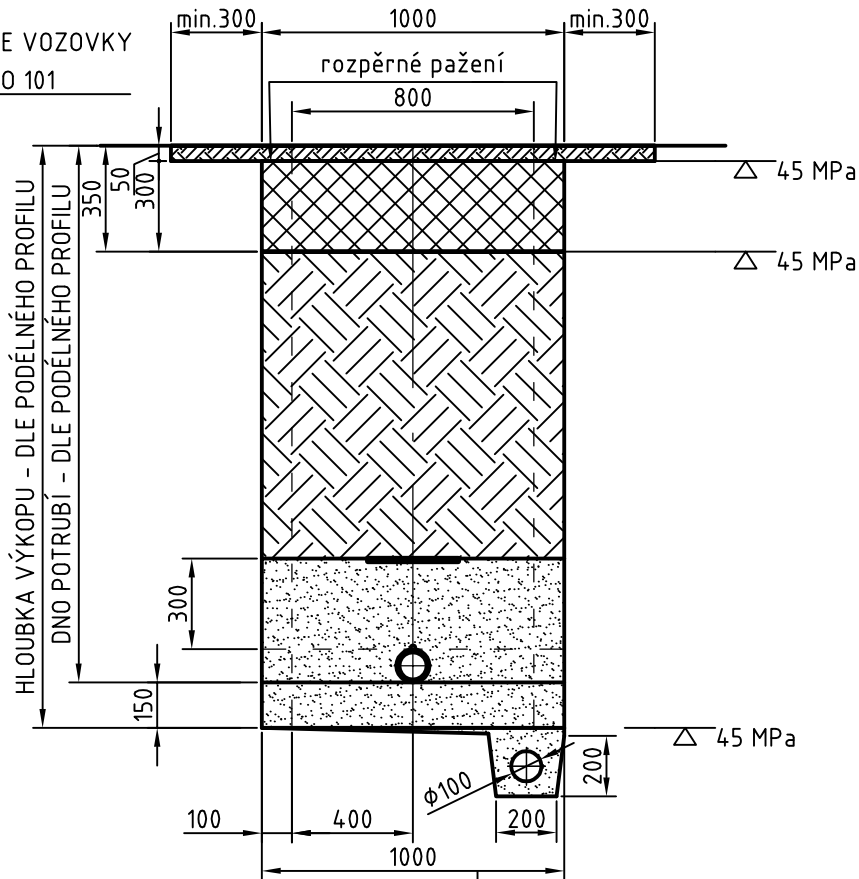

- obnova travnatého povrchu
- humózní vrstva - tl.50mm osetá travním semenem (0,052kg/m)
- sejmutí ornice - tl.150mm - vrácení zpět
- zásyp výkopkem (vrstvy max.200 mm, hutněny)
- výměna zásypového materiálu 50%
- krycí fólie modré barvy š. 0,3m
- obsyp potrubí - zhutnitelný materiál
- lomová výsivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)
- vyhledávací drát měď 4,00 mm² - CYY
- trubní vedení
- HDPE DN/OD 160x9,5 SDR17 PN10 RC
- HDPE DN/OD 63x5,8 SDR11 PN16 RC
- HDPE DN/OD 32x2,9 SDR11 PN16 RC
- lože pod potrubím
- lomová výsivka fr.0-16 - lože s uhlím 120°
- podsyp - lomová výsivka fr.0-16 - tl.150mm
- lože s odvedením spodní vody
- přehutněná základová spára
- štěrkový podsyp fr. 32 - 63mm
- drenážní potrubí PVC DN100
- upravené dno výkopu

		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY s.r.o. Nám.T.G.Masaryka č.p.130, Česká Lípa 470 01 IČ 227 93 186	
vedoucí projektu:		projektoval:	
Ing. J. Tavodová		Ing. J.Tavodová, Ing. R.Ranincová	
kraj:		Ústecký	
investor:		Obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno	
název akce:		BRNIŠTĚ Účelová komunikace k RD Hlemýždí SO 301 VODOVOD	
datum:		DUBEN 2018	
měřítko:		1:25	
formát:		2x A4	
název výkresu:		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ	
stupeň PD:		DPS	
číslo přílohy:		číslo paré:	
D.4.1			