



ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO
Projektování v elektrotechnice
IČO 120 77 143



Mánesova ul. 1580
470 01 Česká Lípa



487 870 411



elektro@knotcl.net

**Pertoltice pod Ralskem,
rozšíření veřejného osvětlení
p.p.č. 706**

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

**DOKUMENTACE PRO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Obsah dokumentace:

- A Průvodní zpráva**
 - A.1 Identifikační údaje
 - A.2 Seznam vstupních údajů
 - A.3 Údaje o území
 - A.4 Údaje o stavbě
 - A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- B Souhrnná technická zpráva**
 - B.1 Popis území stavby
 - B.2 Celkový popis stavby
 - B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
 - B.4 Dopravní řešení
 - B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
 - B.6 Popis stavby na životní prostředí a jeho ochranu
 - B.7 Ochrana obyvatelstva
 - B.8 Zásady organizace výstavby

- C Situační výkresy**
 - C.1 Situační výkres širších vztahů – lokalizace stavby.
 - C.2 Celkový situační výkres – pro daný rozsah stavby není nutný.
 - C.3 Koordinační situační výkres – pro daný rozsah stavby není nutný.
 - C.4 Katastrální situační výkres.
 - C.5 Speciální situační výkres – situace VO.

- D Výkresová dokumentace**
 - D.1 Charakteristické půdorysy – pro daný rozsah stavby není nutný.
 - D.2 Charakteristické řezy - pro daný rozsah stavby není nutný.
 - D.3 Základní pohledy – pro daný rozsah stavby není nutný.
 - D.4 Speciální výkres – schéma zapojení.
 - D.5 Speciální výkres – základy sloupů, uložení vedení v zemi.

- E Dokladová část**
 - E.1 Závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů.
 - E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
 - E.3 Doklad o dodržení požadavků na stavby – viz A.4.
 - E.4 Geodetický podklad.
 - E.5 Ostatní stanoviska a doklady.
 - E.6 Výpočet umělého osvětlení.
 - E.7 Specifikace materiálu a prací.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje:

A1.1. Údaje o stavbě:

Název stavby	-	Pertoltice pod Ralskem, rozšíření veřejného osvětlení p.p.č.706.
Místo stavby	-	Obec Pertoltice pod Ralskem, k.ú. Pertoltice pod Ralskem,p.p.č.705, 706, 709, 6995/1.
Obecní úřad	-	Pertoltice pod Ralskem.
Kraj	-	Liberecký.
Stavební úřad	-	Mimoň.
Rozsah dokumentace	-	Dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby a pro provádění stavby.

A1.2. Údaje o žadateli:

Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem,
IČ 00672912.

A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Ing. Josef Knot - ELEKTRO, Mánesova ul. č.p.1580, Česká Lípa, PSČ 470 01,
IČ 12077143, AO ČKAIT 0500469.

A.2 Seznam vstupních podkladů:

Požadavky zadavatele,
Prohlídka místa stavby,
Geodetické zaměření.
Údaje z katastru nemovitostí,
Stanovisko ČEZ Distribuce, SčVK a CETIN,
Platné ČSN:

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-43 ed. 2	Ochrana před nadproudy
ČSN 33 2000-4-443 ed. 2	Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2	Odpojování a spínání
ČSN 33 2000-4-473	Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
ČSN 33 2000-5-523 ed. 2	Dovolené proudy v elektrických rozvodech
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-5-559 ed. 2	Svítlidla a světelná instalace
ČSN 33 2000-7-714 ed. 2	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace
ČSN 33 3320	Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky
ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN EN 61140 ed. 2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN EN 61439-1 ed. 2	Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN CEN/TR 13201-1	Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení
ČSN EN 13201-2	Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
ČSN EN 13201-3	Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
ČSN EN 50110-1 ed. 2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních
TKP 15, dodatek č. 1	Osvětlení pozemních komunikací

A.3 Údaje o území:

Stavba se nachází v obci Pertoltice pod Ralskem, podél místní komunikace p.p.č.706. Přístup na stavbu po místních komunikacích. Požadavky dodavatele na napojení stavby na elektrickou energii a vodovod zajistí dodavatel stavby z prostředků investora nebo z mobilních zařízení.

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Pertoltice pod Ralskem.

Dotčené pozemky - katastrální území Pertoltice pod Ralskem:

<i>Parcela č.</i>	<i>Výměra /m²/</i>	<i>Druh pozemku</i>	<i>LV</i>	<i>Vlastník</i>	<i>Délka trasy /m/</i>
705	1255	Trvalý travní porost	1	Obec Pertoltice pod Ralskem Pertoltice 165, 47124 Pertoltice p.R.	113,9
706	16718	Ostatní plocha	1	Obec Pertoltice pod Ralskem Pertoltice 165, 47124 Pertoltice p.R.	122,4
709	354	Trvalý travní porost	1	Obec Pertoltice pod Ralskem Pertoltice 165, 47124 Pertoltice p.R.	62,6
695/1	337	Ostatní plocha	1	Obec Pertoltice pod Ralskem Pertoltice 165, 47124 Pertoltice p.R.	4,0

A.4 Údaje o stavbě:

Z důvodu požadavku na nasvětlení komunikace na p.p.č.706, bude provedeno rozšíření stávající osvětlovací soustavy veřejného osvětlení v délce 303m podle požadavků zadavatele a ČSN.

Stávající svítidlo veřejného osvětlení u p.p.č.712 bude demontováno spolu s přírodním vrchním vedením veřejného osvětlení. Stávající osvětlovací soustava podél p.p.č.706 bude doplněna sedmi novými světelnými body se svítidly se světelně technickými parametry vyhovujícími požadavkům ČSN pro danou třídu komunikace. Komunikace bude nasvícena svítidly v požadavcích podle ČSN EN 13201-2 ve třídě S4.

Připojení na distribuční síť elektrické energie bude stávající ve stávajícím rozvaděči veřejného osvětlení. Jelikož nedochází k navýšení odebíraného příkonu, bude napojení bez úprav.

Osvětlovací soustava bude provedena jako trvalá stavba. Stavba bude probíhat v jedné etapě.

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu Stavebního zákona č.183/2006 Sb a vyhl.268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů.

Celková délka trasy je 303m.

Celkový instalovaný elektrický příkon pro nasvětlení komunikace 0,2 kW.

Celková spotřeba elektrické energie za rok pro nasvětlení přechodů 740 kWh.

Druhy odpadů:

zatřídění	kategorie	odpad	zneškodnění
17106 - odpadní dřevo	0	bednění, lešení, palety	spalovna
31409 - suť a stavební odpad	0	zbytky staveb. materiálů	skládka, recyklace
35103 - železo	0	železný odpad	sběrna
35314 - odpad kabelů	Z	elektrorozvody	sběrna
57119 - fólie a plasty	0	stavební obaly	sběrna
91501 - uliční smetky	0	úklid stavebních ploch	skládka

Stavba bude řešena v jedné etapě v době kdy stavbu dovolí klimatické podmínky.
Předpokládané náklady stavby 400 000,-Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Stavba tvoří jeden stavební objekt.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby:

Stavba se nachází v obci Pertoltice pod Ralskem, v k.ú. Pertoltice pod Ralskem podél místní komunikace na p.p.č.706, 705, 709 a 695/1.

Druh pozemků podle Katastru nemovitostí – ostatní plocha a trvalý travní porost. Pozemky jsou využívány jako místní komunikace a travní porost podél komunikací. Dotčené území není nijak chráněno, částečně se nalézá v záplavovém území Panenského potoka. Terén je mírně svažité, půda písčité až kamenitá.

V rámci projektových prací byl proveden povrchový stavebně technický průzkum a geodetické zaměření (výškopis a polohopis) dotčené lokality.

Pro zpracování projektové dokumentace bylo využito mapových podkladů Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj a geodetického zaměření. Nebyly provedeny žádné geologické, hydrogeologické ani historické průzkumy a rozbory.

Při stavbě dodržet ochranná pásma a odstupy od stávajících inženýrských sítí podle ČSN 73 6005, podle zák.č.274/2001 Sb., zák.č.458/2000 Sb. a požadavků dotčených správců sítí.

Ochranné pásmo stavby je 1m na každou stranu od kabelového vedení. Stavba nebude mít negativní vliv na ostatní pozemky, budovy a odtokové poměry v dané lokalitě.

Bez požadavku na demolice nebo kácení dřevin.

Bez požadavku na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemku určeného k plnění funkci lesa.

Stavba bude napojena na stávající distribuční síť elektrické energie ve stávajícím rozvaděči veřejného osvětlení REVO dané větve veřejného osvětlení. Bez požadavků na rozšíření technické infrastruktury.

Stavba není dále podmíněna souvisejícími investicemi nebo stavbami.

B.2 Celkový popis stavby:

B2.1. Účel užívání stavby:

Nasvětlení místní komunikace podle požadavků ČSN pro zvýšení bezpečnosti.

B2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení:

Stávající svítidlo veřejného osvětlení u p.p.č.712 bude demontováno spolu s přívodním vrchním vedením veřejného osvětlení. Stávající osvětlovací soustava podél p.p.č.706 bude doplněna sedmi novými světelnými body se svítidly se světelně technickými parametry vyhovujícími požadavkům ČSN pro danou třídu komunikace. Nasvětlení bude provedeno jako trvalá stavba. Stavba bude probíhat v jedné etapě.

B2.3. Dispoziční a provozní řešení:

Nové kabelové vedení veřejného osvětlení bude napojeno na stávající vrchní vedení veřejného osvětlení v pojistkové skříni RSVO, která bude umístěna na sloupu vrchního vedení VO a NN. Ze skříni RSVO bude vedení uloženo v zemi a v chrániče, v hloubce ve volném terénu alespoň 0,7m, pod komunikací alespoň 1,0m, celková délka trasy 303m. Kabelové vedení bude uloženo v zemi podle ČSN 332000-5-52 ed.2. Souběh nebo křížení s ostatními zemními sítěmi provést podle ČSN 73 6005 a požadavků správců dotčených zemních sítí.

Osvětlovací body veřejného osvětlení budou osazeny ocelovými bezpaticovými sloupy o jmenovité výšce 6m s rovným výložníkem o délce 0,5m nebo 1,0m a svítidly LED 29W/3080 Lm/4000 K.

Ovládání osvětlovacích bodů bude stávající ve stávajícím rozvaděči veřejného osvětlení REVO. Kabelové vedení včetně skříně RSVO a osvětlovací body budou ve vlastnictví a v provozování investora.

B2.4. Bezbariérové užívání stavby:

Stavba není určena pro obsluhu osobami s omezenou schopností pohybu, užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu je bez omezení.

B2.5. Bezpečnost užívání stavby:

Opravy a údržbu zařízení bude provádět osoba znalá s elektrotechnickou kvalifikací. Instalace bude podléhat kontrolám a revizím podle ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500.

B2.6. Základní technický popis:

Napěťová soustava	-	3PEN, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C, 1NPE, 50Hz, 1x230V, TN-C-S.
Předpokládaný příkon	-	0,2 kW
Výpočtový příkon	-	0,2 kW
Jištění	-	ve skříně RSVO, 3x20A/gG
Prostory	-	nebezpečné.
Vnější vlivy	-	AB8, AD3, AE3, AN2 (venkovní prostředí)
Třída osvětlení komunikace	-	S4
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	-	izolací, automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky, ochranným uzemněním, ochranným pospojováním.
Zemina	-	tř.4.
Ochranné pásmo	-	pro zemní kabel n.n. 1 metr od pláště.
Zařízení určeno pro obsluhu, opravy a údržbu osobou znalou s elektrotechnickou kvalifikací (schopnost lidí znalí – kat. BA5 podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3).		

Jelikož nedochází k navýšení odebíraného příkonu, bude napojení na stávající distribuční síť elektrické energie bez úprav ve stávajícím rozvaděči REVO dané větve veřejného osvětlení.

Stávající zapínací bod veřejného osvětlení pro danou větev veřejného osvětlení bude zachován a beze změn v rozvaděči REVO.

Pro nasvětlení komunikace navrženo sedm osvětlovacích bodů (ozn. S1 až S7) osazené svítidly LED o příkonu 29W, světelný tok 3080 Lm, s teplotou chromatičnosti 4000K. Svítidla budou umístěna na ocelových bezpatkových sloupech o jmenovité výšce 6,0m umístěné podle výkresové části a s rovnými výložníky o délce 0,5m, resp. 1,0m, náklon svítidel 5°.

Stávající svítidlo u p.p.č.712 bude demontováno spolu s přívodním vedením.

Povrch nově osazovaných sloupů a výložníků bude upraven žárovým zinkováním a případně barvou podle požadavku investora. V jednotlivých stožárech osvětlovacích bodů budou osazeny stožárové svorkovnice s pojistkou 1x6gG pro jištění daného svítidla. Svítidlo bude ze stožárové svorkovnice napájeno kabelem CYKY 3-Jx1,5 mm² v PVC trubce.

Nové vedení veřejného osvětlení bude napojeno na stávající vrchní vedení veřejného osvětlení v pojistkové skříně RSVO umístěné ve výšce cca 2,9m nad zemí na stávajícím podpěrném bodu vrchního vedení veřejného osvětlení a distribuční sítě elektrické energie

nízkého napětí na p.p.č.706 u p.p.č.718. Ze skříně RSVO bude přes pojistky 3x20A/gG proveden svod kabelem CYKY 4-Jx10 mm² v PVC trubce do země a dále bude kabelové vedení uloženo v zemi a v chrániče, v hloubce ve volném terénu alespoň 0,7m, pod komunikací alespoň 1,0m k jednotlivým osvětlovacím bodům. Přechody kabelového vedení přes komunikace budou provedeny překopem. Kabelové vedení bude uloženo v zemi podle ČSN 332000-5-52 ed.2. Souběh nebo křížení s ostatními zemními sítěmi provést podle ČSN 73 6005 a požadavků správců dotčených zemních sítí. Základy stožárů osadit mimo ochranná pásma zemních sítí podle zák.č.274/2001 Sb., zák.č.458/2000 Sb. . Ocelové sloupky veřejného osvětlení a ochranné svorky stožárových svorkovnic budou přizemněny na zemnicí vodič FeZn d=10mm uloženým v trase napájecích kabelů. Umístění stožárů osvětlovacích bodů lze pozměnit oproti dokumentaci podle skutečného prostorového uložení zemních sítí a podle místních podmínek na základě souhlasu investora a zpracovatele dokumentace.

B2.7. Technická a technologická zařízení:

Pojistková skříň RSVO 3x400V/100A/IP44 pro napojení z vrchního vedení veřejného osvětlení osazená ve výšce cca 2,9m nad zemí na stávajícím podpěrném bodu vrchního vedení veřejného osvětlení a distribuční sítě elektrické energie nízkého napětí.

Předpokládaná spotřeba elektrické energie za rok 740 kWh.

B2.8. Požárně bezpečnostní řešení:

Stavba nebude mít vliv na podmínky požární bezpečnosti v dané lokalitě.

B2.9. Zásady hospodaření s energiemi:

Elektrická zařízení budou provozována podle platných ČSN a bezpečnostních předpisů.

B2.10. Hygienické požadavky na stavby:

Bez hygienických požadavků na provoz stavby.

B2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

Přístroje a zařízení budou osazeny v krytí alespoň IP44 a odolné UV záření podle Stanovení vnějších vlivů na elektrická zařízení. V daném území se nevyskytují bludné proudy.

Stanovení vnějších vlivů na elektrická zařízení:

1. Teplota okolí	AA3, AA4	12. Sluneční záření	AN2
2. Vlhkost	AB8	13. Seismicita	AP1
3. Nadmořská výška	AC1	14. Bouřková činnost	AQ2
4. Voda	AD3	15. Pohyb vzduchu	AR2
5. Cizí tělesa	AE3	16. Vítr	AS2
6. Koroze	AF2	17. Schopnost lidí	BA1
7. Ráz	AG1	18. Dotyk se zemí	BC1
8. Vibrace	AH1	19. Únik	BD1
9. Rostlinstvo	AK1	20. Látky v objektu	BE1
10. Živočichové	AL1	21. Konstrukční mat.	CA1
11. Záření	AM1	22. Provedení budovy	CB1

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu:

Jelikož nedochází k navýšení odebíraného příkonu, bude napojení na stávající distribuční síť elektrické energie bez úprav ve stávajícím rozvaděči REVO dané větve veřejného osvětlení.

V dotčené lokalitě se nacházejí sítě ČEZ Distribuce (vrchní vedení NN), síť elektronické komunikace CETIN (zemní metalické a optické vedení), SčVK Teplice (vodovodní řád). Před zahájením zemních prací budou veškeré zemní sítě vytyčeny. Z důvodu stavby nebudou prováděny přeložky stávajících sítí.

B.4 Dopravní řešení:

Stavba nevyžaduje úpravu dopravního řešení v dané lokalitě.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

Při provádění výkopových prací mohou být kabelovou rýhou dotčeny kořenové systémy stromů. Z důvodu požadavku na trasu kabelového vedení a majetkoprávních poměrů, nelze provádět kabelovou rýhu mimo navrženou trasu. Při stavbě bude dodržena ochrana stromů a jejich kořenového systému podle požadavků ČSN 83 9061. Výkopy budou prováděny v dotčených místech ručně, pokud možno bez narušení kořenového systému, kabelové vedení vést pokud možno spodem pod kořenovým prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru rovném nebo větším jak 2 cm. Případná poranění kořenů nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je možné přerušit hladkým řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším jak 2 cm nutno ošetřit růstovými stimulatory. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Při opětném záhozu rýh musí materiál svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Do vzdálenosti 2,5m od paty kmene stromů nesmí být kořenový systém zatěžován soustavným přecházením, pojížděním nebo odstavováním techniky, případně skladováním materiálu.

Po dokončení stavby bude provedeno zakreslení skutečného provedení.

Po dokončení stavby budou veškeré povrchy uvedeny do původního stavu nebo podle požadavku investora.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v daném území. Vlivy z hlediska ovzduší, hluku, vody, odpadů a půdy jsou řešeny dle příslušných zákonných norem.

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku EIA.

Ochranné pásmo zemního kabelového vedení VO je 1m na obě strany.

B.7 Ochrana obyvatelstva:

Ochrana obyvatelstva u tohoto druhu stavby není řešena.

B.8 Zásady organizace výstavby:

Při provádění stavby bude použito mobilního zařízení staveniště, které bude umístěno v blízkosti stavby na pozemku investora p.p.č.706.

Zemní práce budou prováděny v rozsahu pro uložení zemního kabelového vedení v délce trasy 303m a pro osazení sloupů veřejného osvětlení. Po uložení vedení bude zemina využita pro zásyp provedených výkopů.

Před zahájením zemních prací vytyčit veškeré zemní sítě v blízkosti výkopů, výkopy provádět podle požadavků dotčených správců zemních sítí. Zabezpečení výkopů a provádění

prací podle platných vyhlášek a norem o bezpečnostní práce při výkopových pracích a při pracích ve výškách (ČSN 73 6133, vyhl.č.309/2006 Sb., NV č.591/2006 Sb.). Před zahájením a po dobu prací bude provedeno dopravní opatření podle doporučení TP66. Provádění prací na elektrickém zařízení pouze při řádném zajištění pracoviště pracovníky s příslušnou kvalifikací a za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN platných pro práci na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti.

Při osazování elektrických zařízení dodržet ochranná pásma podle zákona č.458/2000 Sb.

Instalaci provést podle projektové dokumentace pro provádění stavby, požadavků investora, požadavků dotčených správců sítí a platných ČSN (zejména ČSN 33 2000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a souvisících.), podle vyhl.č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhl.č.17/2003 Sb. o technických požadavcích na elektrická zařízení nízkého napětí, podle vyhl.č.378/2001 Sb. o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, vyhl.č.284/2000 Sb. o požadavcích na osobní ochranné prostředky, zákon č.309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vyhl.č.591/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništích a podle vyhlášek nebo zákonů souvisících.

Odstávka distribuční sítě nízkého napětí bude nutná v době připojování ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení do skříně RSVO.

Po dokončení bude vypracována dokumentace skutečného provedení, instalace bude podléhat revizím a kontrolám podle doporučení výrobců elektrických zařízení a přístrojů, podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.

Vypracoval:

Ing. Josef Knot

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.2, C.3

C.1, C.4, C.5

- pro tento druh stavby není nutné.

- viz příloha.

D. VÝKRESOVÁ ČÁST

**D.1, D.2, D.3
D.4, D.5**

**- pro tento druh stavby není nutné.
- viz příloha.**

E. DOKLADOVÁ ČÁST

- E.1 - Koordinované závazné stanovisko**
 - **Usnesení odboru dopravy MěÚ Česká Lípa**
 - **Stanovisko Policie ČR, DI Česká Lípa**

- E.2 - Vyjádření o existenci sítí ČEZ Distribuce**
 - **Vyjádření o existenci sítí ČEZ ICT Services**
 - **Vyjádření o existenci sítí CETIN**
 - **Vyjádření o existenci sítí RWE Distribuce**
 - **Vyjádření o existenci sítí SčVK**
 - **Stanovisko ČEZ Distribuce**
 - **Stanovisko CETIN**
 - **Stanovisko SčVK**

- E.3 - obsaženo v bodě A.4**

- E.4 - Geodetický podklad**

- E.5 - Údaje z katastru nemovitostí**

- E.6 - Výpočet umělého osvětlení**

- E.7 - Specifikace materiálu a prací**

E.1 - ZÁVAZNÁ STANOVISKA

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Ing. Josef Knot – ELEKTRO
Mánesova 1580
Česká Lípa

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	20.05.2016
Naše zn.:	MUCL/39227/2016
Vyřizuje:	Michaela Muchová
Telefon.:	487 881 120
Počet listů dokumentu:	4
Počet příloh/počet listů příloh:	0
Datum:	27.06.2016

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí pověřený podle vnitřního předpisu Městského úřadu Česká Lípa vydáváním koordinovaných závazných stanovisek nebo koordinovaných stanovisek za Městský úřad Česká Lípa, vydává za použití ustanovení § 4 odstavec 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti, kterou dne 20. května 2016 podal stavebník / investor Obec Pertoltice pod Ralskem (zástupce) **Ing. Josef Knot – ELEKTRO** ve věci stavby **Pertoltice pod Ralskem VO p.č. 706** na pozemku p. č. 705, 706, 709, 695/1 v k. ú. **Pertoltice pod Ralskem** a k ní připojené dokumentace předkládané pro umístění a povolení stavby zpracované autorizovaným projektantem: Ing. Josef Knot, č. ČKAIT 0500469 datované 3/2016 toto

K o o r d i n o v a n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě těchto níže uvedených zvláštních zákonů:

1) Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy a občanskosprávních agend, jako věcně a místně příslušný **silniční správní úřad** ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací města Česká Lípa, dle § 40 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný k vydání závazného stanoviska k územnímu řízení, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

vydává souhlas

investor Obec Pertoltice pod Ralskem (zástupce) **Ing. Josef Knot – ELEKTRO** ve věci stavby **Pertoltice pod Ralskem VO p.č. 706** na pozemku p. č. 705, 706, 709, 695/1 v k. ú. **Pertoltice pod Ralskem**.

Souhlas silničního správního úřadu se vydává (na základě § 40 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) za těchto podmínek:

1) V případě uložení vedení VO v silničním pozemku (místní komunikaci) stavebník doloží k územnímu řízení rozhodnutí o povolení umístění inženýrské sítě v silničním pozemku na dobu životnosti této inženýrské sítě, vydané příslušným silničním správním úřadem v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.

2) Sloupa VO nebudou zasahovat do průchozího prostoru a bude dodržen bezpečnostní odstup od vozovky v souladu s ČSN 73 6110.

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 521 829
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
 náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
 470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
 náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
 470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: muchova@mucl.cz

Odůvodnění

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy a občanskosprávních agend, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad obdržel žádost obce o vydání závazného stanoviska ve věci stavby Pertoltice pod Ralskem VO p.č. 706.

Na základě výše uvedených skutečností, předložených podkladů a prostudování ostatních souvisejících písemností, rozhodl silniční správní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

(Ondřej, vedoucí odboru dopravy a občanskosprávních agend, tel.: 487 885 531, e-mail: ondrej@mucl.cz)

2) Závazné stanovisko

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný **orgán státní správy lesů**, dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen lesní zákon), v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona, věcně a místně příslušný k vydání závazného stanoviska k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územnímu souhlasu a rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení v případě, že mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo využito území do 50 m od okraje lesa, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

vydává souhlas

k umístění a povolení stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo lesa)

na základě podané žádosti projektanta stavby (v rámci žádosti o koordinované stanovisko MěÚ Česká Lípa), pana Ing. Josefa Knota, se sídlem Mánesova č.p. 1580, 470 01 Česká Lípa 1, IČ: 120 77 143, pro investora stavby, stavebníka a vlastníka stavbou dotčených pozemků, obec Pertoltice pod Ralskem, se sídlem Pertoltice pod Ralskem č.p. 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem, IČ: 006 72 912,

k realizaci stavby „Novostavba rozšíření veřejného osvětlení nad komunikací p.č. 706 v délce 303 m“, která se má realizovat v obci Pertoltice pod Ralskem (514276), katastrální území Pertoltice pod Ralskem (695262), okres Česká Lípa (3501), na pozemcích p.č. 705, p.č. 706, p.č. 709 a na pozemku p.č. 695/1, do vzdálenosti 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.č. 703 (lesní pozemek), katastrální území Pertoltice pod Ralskem, obec Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa. Dotčený pozemek určený k plnění funkcí lesa v jeho ochranném pásmu 50 metrů je ve vlastnictví České republiky, potažmo ve správě Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ: 421 96 451, kteří mají právo hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu, a ve správě Lesní správy Česká Lípa, se sídlem Pod Holým vrchem č.p. 3247, 470 01 Česká Lípa 1.

Souhlas orgánu státní správy lesů se vydává (na základě ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona) za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů a k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací.
2. Záměr bude realizován s umístěním stavby podle předloženého projektu (projektové dokumentace) a situace stavby.

Odůvodnění

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 521 829
[http: www.mucl.cz](http://www.mucl.cz)

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: muchova@mucl.cz

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů obdržel dne 20. května 2016 žádost (v rámci žádosti o koordinované stanovisko MěÚ Česká Lípa) projektanta stavby, pana Ing. Josefa Knota, se sídlem Mánesova č.p. 1580, 470 01 Česká Lípa 1, IČ: 120 77 143, pro investora stavby, stavebníka a vlastníka stavbou dotčených pozemku, obec Pertoltice pod Ralskem, se sídlem Pertoltice pod Ralskem č.p. 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem, IČ: 006 72 912, o vydání souhlasu k realizaci stavby: „Novostavba rozšíření veřejného osvětlení nad komunikací p.č. 706 v délce 303 m“.

Souhlas byl vydán za předpokladu dodržení všech výše uvedených podmínek. Neakceptovatelný je jakýkoliv zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z předložených podkladů žádosti vyplývá, že stavba nebude mít přímý vliv na les ani na hospodaření v něm. Orgán státní správy lesů posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že realizace stavby – novostavba rozšíření veřejného osvětlení – nasvětlení komunikace na p.č. 706 v délce 303 m, je dle předložené projektové dokumentace v dostatečné vzdálenosti od hranice pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.č. 703 (lesní pozemek), katastrální území Pertoltice pod Ralskem, obec Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa, a to minimálně cca 30,00 metrů.

Na základě výše uvedených skutečností, předložených podkladů a prostudování ostatních souvisejících písemností, rozhodl orgán státní správy lesů tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

(Podskoč, referent lesního hospodářství, tel.: 487 881 269, e-mail: podskoc@mucl.cz)

3) Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný **orgán ochrany ovzduší**, dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší věcně a místně příslušný k vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu., v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

vydává souhlas

pro umístění stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, jímž jsou činnosti, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší, prováděné v souvislosti s realizací stavby „Pertoltice pod Ralskem VO p.č. 706 na pozemku p. č. 705, 706, 709, 695/1 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem. Konkrétně se jedná o případné znečišťování ovzduší polétavým prachem, tj. částicemi PM₁₀ a PM_{2,5}, neboť při realizaci této stavby budou prováděny zemní a výkopové práce většího rozsahu. Stavebníkem je Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Mimoň, IČ: 00672912.

Předložená projektová dokumentace řeší osvětlení komunikace na p.p.č.706, bude provedeno rozšíření stávající osvětlovací soustavy veřejného osvětlení v délce 303m. Stavba bude probíhat v nové trase, z převážně ve volném terénu, vedená v zelených plochách, část je zpevněných plochách.

Stavba kabelového vedení bude probíhat v hloubce 0,7 m (ve volném terénu) a alespoň v 1 m (ve pod komunikací) v otevřených výkopech. Kabelové vedení bude uloženo do pískového lože v tl. 8 cm. Rýha bude zasypána vytríděným výkopkem, pokud bude prokázána jeho vhodnost (hutnitelnost) podle platných ČSN, nebo dovezeným nesedavým materiálem. Zároveň budou uvedeny do původního stavu i všechny ostatní stavbou dotčené plochy.

Udělení souhlasu je vázáno na plnění následujících podmínek:

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 521 829
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: muchova@mucl.cz

1. Stavební (zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.
2. V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.).
3. Po ukončení stavebních prací bude neprodleně ze staveniště odvezen přebytečný výkopek, všechny dotčené pozemky budou následně uvedeny do původního stavu.

Odůvodnění:

Městskému úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí byla dne 20. května 2016 doručena žádost Ing. Josef Knot – ELEKTRO, Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa, IČ: 12077143, zastupující na základě plné moci Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Mimoň, IČ: 00672912 o vydání závazného stanoviska k umístění a povolení pro stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, jímž jsou činnosti, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší, prováděné v souvislosti s realizací stavby „Pertoltice pod Ralskem VO p.č. 706 na pozemku p. č. 705, 706, 709, 695/1 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem.

Předložená projektová dokumentace řeší osvětlení komunikace na p.p.č.706, bude provedeno rozšíření stávající osvětlovací soustavy veřejného osvětlení v délce 303m. Stavba bude probíhat v nové trase, z převážně ve volném terénu, vedená v zelených plochách, část je zpevněných plochách. Stavba kabelového vedení bude probíhat v hloubce 0,7 m (ve volném terénu) a alespoň v 1 m (ve pod komunikací) v otevřených výkopech. Kabelové vedení bude uloženo do pískového lože v tl. 8 cm. Rýha bude zasypána vytríděným výkopkem, pokud bude prokázána jeho vhodnost (hutnitelnost) podle platných ČSN, nebo dovezeným nesedavým materiálem. Zároveň budou uvedeny do původního stavu i všechny ostatní stavbou dotčené plochy.

Dle § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší jsou stacionárním zdrojem rovněž činnosti, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší. Dle předložené projektové dokumentace budou v rámci předmětné stavby prováděny zemní a výkopové práce většího rozsahu v zastavěné části obce.. V průběhu stavby lze tedy předpokládat možné znečištění ovzduší polétavým prachem.

Žádost byla doložena doklady potřebnými pro vydání závazného stanoviska v předmětné věci. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí po posouzení všech doložených podkladů vydal souhlasné závazné stanovisko, které je vázáno na splnění podmínek uvedených výše. Podmínky jsou stanoveny z důvodu maximálního omezení znečištění ovzduší polétavým prachem.

(Muchová, referentka ochrany ovzduší, tel.: 487 881 120, e-mail: muchova@mucl.cz)

4) Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný **vodoprávní úřad**, dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný dle § 104 odst. 9 vodního zákona k vydání závazného stanoviska k umístování, povolování, užívání a odstraňování staveb, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

vydává souhlas

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 521 829
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: muchova@mucl.cz

Obci Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Mimoň, IČ: 00672912, v zast.: Ing. Josef Knot – ELEKTRO, Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa, IČ: 12077143, k umístění a povolení stavby: Pertoltice pod Ralskem, rozšíření veřejného osvětlení p.p.č. 706 na pozemcích p. č. 705, 706, 709, 695/1 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem.

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává bez stanovení podmínek.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že s předloženým návrhem dle PD lze souhlasit.

Na základě výše uvedených skutečností, předložených podkladů a prostudování ostatních souvisejících písemností, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

(Ing. Pišková, referentka vodního hospodářství, tel.: 487 881 136, e-mail: piskova@mucl.cz)

5) Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný **orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství**, podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), podle § 79 odst. 4 písm. a) až e), věcně a místně příslušný k vydání vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení (ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, nebo k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, nebo k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitýho, nebo ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává souhlas

Obci Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Mimoň, IČ: 00672912, v zast.: Ing. Josef Knot – ELEKTRO, Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa, IČ: 12077143, k umístění a povolení stavby: Pertoltice pod Ralskem, rozšíření veřejného osvětlení p.p.č. 706 na pozemcích p. č. 705, 706, 709, 695/1 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem.

Souhlas orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství se vydává (na základě § 79 odst. 4 písm. a) až e) zákona o odpadech) za těchto podmínek:

- 1) S odpady bude naloženo dle projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby a pro provádění stavby zpracované v březnu 2016 autorizovaným projektantem: Ing. Josef Knot, č. ČKAIT 0500469.
- 2) Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Katalog odpadů).
- 3) Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, tj. nebudou zde skladovány/umístěny žádné odpady.
- 4) Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu ke kolaudaci či k oznámení o užívání stavby.

Odůvodnění

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 521 829
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: muchova@mucl.cz

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí obdržel dne 20.05.2016 žádost Ing. Josefa Knoty – ELEKTRO, Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa, IČ: 12077143, který zastupuje Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Mimoň, IČ: 00672912 (dále jen „žadatel“) o vydání koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Česká Lípa ve věci stavby: Pertoltice pod Ralskem, rozšíření veřejného osvětlení p.p.č. 706 na pozemcích p. č. 705, 706, 709, 695/1 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem.

Žadatel ke své žádosti doložil projektovou dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby a pro provádění stavby zpracovanou v březnu 2016 autorizovaným projektantem: Ing. Josef Knot, č. ČKAIT 0500469. Předmětem dokumentace je rozšíření stávající osvětlovací soustavy veřejného osvětlení v délce 303 m. Stávající svítidlo veřejného osvětlení u p.p.č. 712 bude demontováno spolu s přírodním vrchním vedením veřejného osvětlení. V souhrnné technické zprávě předložené dokumentace jsou z hlediska nakládání s odpady uvedeny druhy odpadů: odpadní dřevo, suť a stavební odpad, železo, odpad kabelů, fólie a plasty, uliční smetky, se způsobem zneškodnění: spalovna, skládka, recyklace, sběrna. Zemní práce budou prováděny v rozsahu pro uložení zemního kabelového vedení v délce trasy 303 m a pro osazení sloupů veřejného osvětlení. Po uložení vedení bude zemina využita pro zásyp provedených výkopů.

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Souhlas byl vydán za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, které jsou stanoveny z důvodu ochrany životního prostředí, která je mimo jiné vázána na dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy na předcházení vzniku odpadů a upřednostnění recyklace a jiného využití odpadů před odstraněním.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí vycházel při vydání závazného stanoviska z Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024, kterým byla vyhlášena jeho závazná část, z Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016 – 2025 schváleného zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26.01.2016 a z Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP leden 2008).

Na základě výše uvedených skutečností, předložených podkladů a prostudování ostatních souvisejících písemností, rozhodl orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

(Kučerová, referentka odpadového hospodářství, tel.: 487 881 241, e-mail: kucerova@mucl.cz)

Závěr koordinovaného závazného stanoviska

Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí pověřený podle vnitřního předpisu Městského úřadu Česká Lípa vydáváním koordinovaných závazných stanovisek nebo koordinovaných stanovisek za Městský úřad Česká Lípa na základě všech výše uvedených závazných stanovisek vydaných na základě žádosti, kterou podal: 20. května 2016 podal stavebník / investor Obec Pertoltice pod Ralskem (zástupce) Ing. Josef Knot – ELEKTRO ve věci stavby Pertoltice pod Ralskem VO p.p.č. 706 na pozemku p. č. 705, 706, 709, 695/1 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem a k ní připojené dokumentace pro umístění a povolení stavby došel k závěru, že stavbou jednotlivé požadavky na ochranu veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nejsou v rozporu, jak vyplývá z výše uvedených závazných stanovisek, a proto vydal dle § 4 odst. 7 stavebního zákona a v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu toto **souhlasné koordinované závazné stanovisko** s tím, že výše uvedenou stavbu (záměr) **lze realizovat**.

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 521 829
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: muchova@mucl.cz

Poučení (společné pro všechna výše uvedená závazná stanoviska)

Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu vydané koordinované závazné stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se tedy proti němu odvolat.

Podle ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu je však možné obsah koordinovaného závazného stanoviska napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci.

Další vyjádření:

1) Památková péče

Z hlediska zájmů státní památkové péče (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn) k věci sděluje, že je záměr situován mimo plošně památkově chráněné území a nebude jím dotčena žádná kulturní památka ani její prostředí. Vzhledem k uvedenému nebudou dotčeny zájmy státní památkové péče a orgán státní památkové péče nebude vydávat závazné stanovisko. Pouze upozorňuje na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) a také na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).

(Rývorová, referentka památkové péče, tel.: 487 881 214, e-mail: ryvorova@mucl.cz)

2) Ochrana přírody a krajiny

(§ 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

Z hlediska zájmů hájených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení normy ČSN 83 9061- Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

(Bc. Svobodová, referentka ochrany přírody, tel.: 487 881 277, e-mail: svobodova@mucl.cz)

3) Ochrana zemědělského půdního fondu

(§ 15 odst. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů)

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, záměr na zemědělské půdě, která bude využívána k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, nevyžaduje souhlas k odnětí půdy ze ZPF a proto ani nebude vydáváno závazné stanovisko. Je ale třeba ho **15 dní před realizací písemně oznámit** dle § 9 odst. 2 písm. d) uvedeného zákona. Formulář oznámení přikládáme k žádosti.

(Lingrová, referentka zemědělství, tel.: 487 881 212, e-mail: lingrova@mucl.cz)


4) Myslivost

(§ 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

Výše zmíněná stavba se netýká zájmů hájených zákonem o myslivosti.

(Ing. Máslo, referent rybářství a myslivosti, tel.: 487 881 162, e-mail: maslo@mucl.cz)

Žadatelem předložená dokumentace pro vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo koordinovaného stanoviska je spolu s vydaným stanoviskem žadateli vrácena zpět.

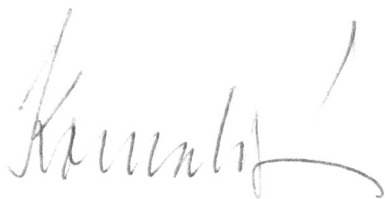

RNDr. Růžena Konvalinová
vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem
Pertoltice pod Ralskem 165
471 24 MIMOŇ

Vaše žádost zn.:
 Vaše žádost ze dne:
 Spisová zn.: **MUCL/51792/2016**
 Evidenční č.: **62086/2016**
 Oprávněná úřední osoba: **Alena Borecká**
 Telefon: **487 885544**
 Počet listů dokumentu: **1 (oboustranný tisk)**
 Počet příloh/počet listů příloh: **1/spis**
 Datum: **20.07.2016**

U s n e s e n í

Městský úřad Česká Lípa, Obor dopravy a občanskosprávních agend, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36 (dále jen Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy) podle § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), postupuje **Obecnímu úřadu Pertoltice pod Ralskem**, se sídlem **Pertoltice pod Ralskem 165, Mimoň, PSČ: 471 24** (dále jen Obecní úřad Česká Lípa, Pertoltice pod Ralskem), jako místně a věcně příslušnému orgánu žádost právnické osoby **Obec Pertoltice pod Ralskem**, se sídlem **Pertoltice pod Ralskem 165, Mimoň, PSČ: 471 24**, podanou prostřednictvím pověřeného zástupce fyzické osoby podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen živnostenský zákon) jako obchodní firma **Ing. Josef Knot, IČ: 12077143**, se sídlem **Alexandrovská 2604, Česká Lípa, PSČ: 470 06**, provozovna: **Mánesova 1580/17, Česká Lípa, PSČ: 470 01**, o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace na ppč. **706** v k. ú. **Pertoltice pod Ralskem** v úseku od čp. **125** k čp. **11** v obci **Pertoltice pod Ralskem** z důvodu uložení inženýrských sítí – zemního kabelového vedení veřejného osvětlení do tělesa komunikace na dobu životnosti sítě podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, Obor dopravy, obdržel dne 08.07.2016 žádost právnické osoby Obec Pertoltice pod Ralskem, se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, Mimoň, PSČ: 471 24, podanou prostřednictvím pověřeného zástupce fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona jako obchodní firma Ing. Josef Knot, IČ: 12077143, se sídlem Alexandrovská 2604, Česká Lípa, PSČ: 470 06, provozovna: Mánesova 1580/17, Česká Lípa, PSČ: 470 01, o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace na ppč. 706 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem v úseku od čp. 125 k čp. 11 v obci Pertoltice pod Ralskem z důvodu uložení inženýrských sítí – zemního kabelového vedení veřejného osvětlení do tělesa komunikace na dobu životnosti sítě podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích.

Po prostudování spisu bylo zjištěno, že se jedná o místní komunikaci ve smyslu § 6 zákona o pozemních komunikacích v územním obvodu Obecního úřadu Pertoltice pod Ralskem, kde dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací obec. V tomto případě je jím Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem. Vzhledem k tomu, že zdejší silniční správní úřad není příslušným orgánem státní správy v uvedené věci, postupujeme Vám v souladu s § 12 správního řádu výše uvedenou žádost, jako příslušnému úřadu k dalšímu opatření.

ID DS: bkfbe3p
 IČ: 00260428
 Fax: 487 885 533
 http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
 náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
 470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
 Děčínská ul. č.p. 413
 470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: borecka@mucl.cz

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

Alena Borecká
referent dopravního úřadu



Příloha:

Žádost včetně předložených podkladů

Rozdělovník:

- Obec Pertoltice pod Ralskem, se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, Mimoň, PSČ: 471 24, prostřednictvím pověřeného zástupce: Ing. Josef Knot, IČ: 12077143, se sídlem Alexandrovská 2604, Česká Lípa, PSČ: 470 06, provozovna: Mánesova 1580/17, Česká Lípa, PSČ: 470 01



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE



Pomáhat a chránit

Územní odbor Česká Lípa
Dopravní inspektorát

Č.j.:KRPL-52291-2/ČJ-2016-180106

Česká Lípa 6. června 2016

Počet listů : 1

Přílohy : 0

Ing. Josef Knot – ELEKTRO
Mánesova 1580
470 01 ČESKÁ LÍPA

Žádost o vydání stanoviska k DUR/DPPS akce „Pertoltice pod Ralskem, rozšíření veřejného osvětlení p.č.706“ – stanovisko

k zak. č.: 15135

Dopravní inspektorát Policie ČR KŘPLK v České Lípě jako dotčený orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích na základě Vaší žádosti ze dne 20.5.2016 ohledně stavebního řízení akce „**Pertoltice pod Ralskem, rozšíření veřejného osvětlení p.č.706**“ Vám vydává následující stanovisko:

DI Česká Lípa **souhlasí** dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na shora uvedenou stavbu za následujících podmínek:

- stavba bude provedena dle předložené DUR/DPPS zpracované firmou Ing. Josef Knot-ELEKTRO., se sídlem Mánesova 1580, Česká Lípa, zakázka č. 15135, z měsíce 03/2016
- budou dodrženy bezpečnostní odstupy od dotčených pozemních komunikací min. 0,5m.

Vyřizuje: Dopravní inženýr – por. Bc. Jan GALLO – 974 471814
720 420221

[Signature]
por. Bc. Martin M A R K L
VEDOUcí DI ČESKÁ LÍPA



www.policie.cz

Pod Holým vrchem 1734/14
470 80 ČESKÁ LÍPA

Tel.: +420 974 471 814, 720 420 221

Fax: +420 974 471 818

Email: jan.gallo@pcr.cz

E.2 - STANOVISKA VLATNÍKŮ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY



ŽADATEL

Ing. Josef Knot

NAŠE ZNAČKA

0100562512

VYŘIZUJE / LINKA

840 840 840

VYŘÍZENO DNE

25.04.2016

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Pertoltice pod Ralskem, veřejné osvětlení pč.706

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100562512 ze dne 25.04.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' VVN
Podzemní sít'			
Nadzemní sít'	střet	střet	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 25.10.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/RDA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



Platí pouze se sdělením číslo 0100562512.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stavba do 52 kV - stožárová



Stavba do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Prohlášení investice ČEZ Distribuce



Stavba ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě




Hranice katastrálního území



Platí pouze se sdělením číslo 0100562512.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

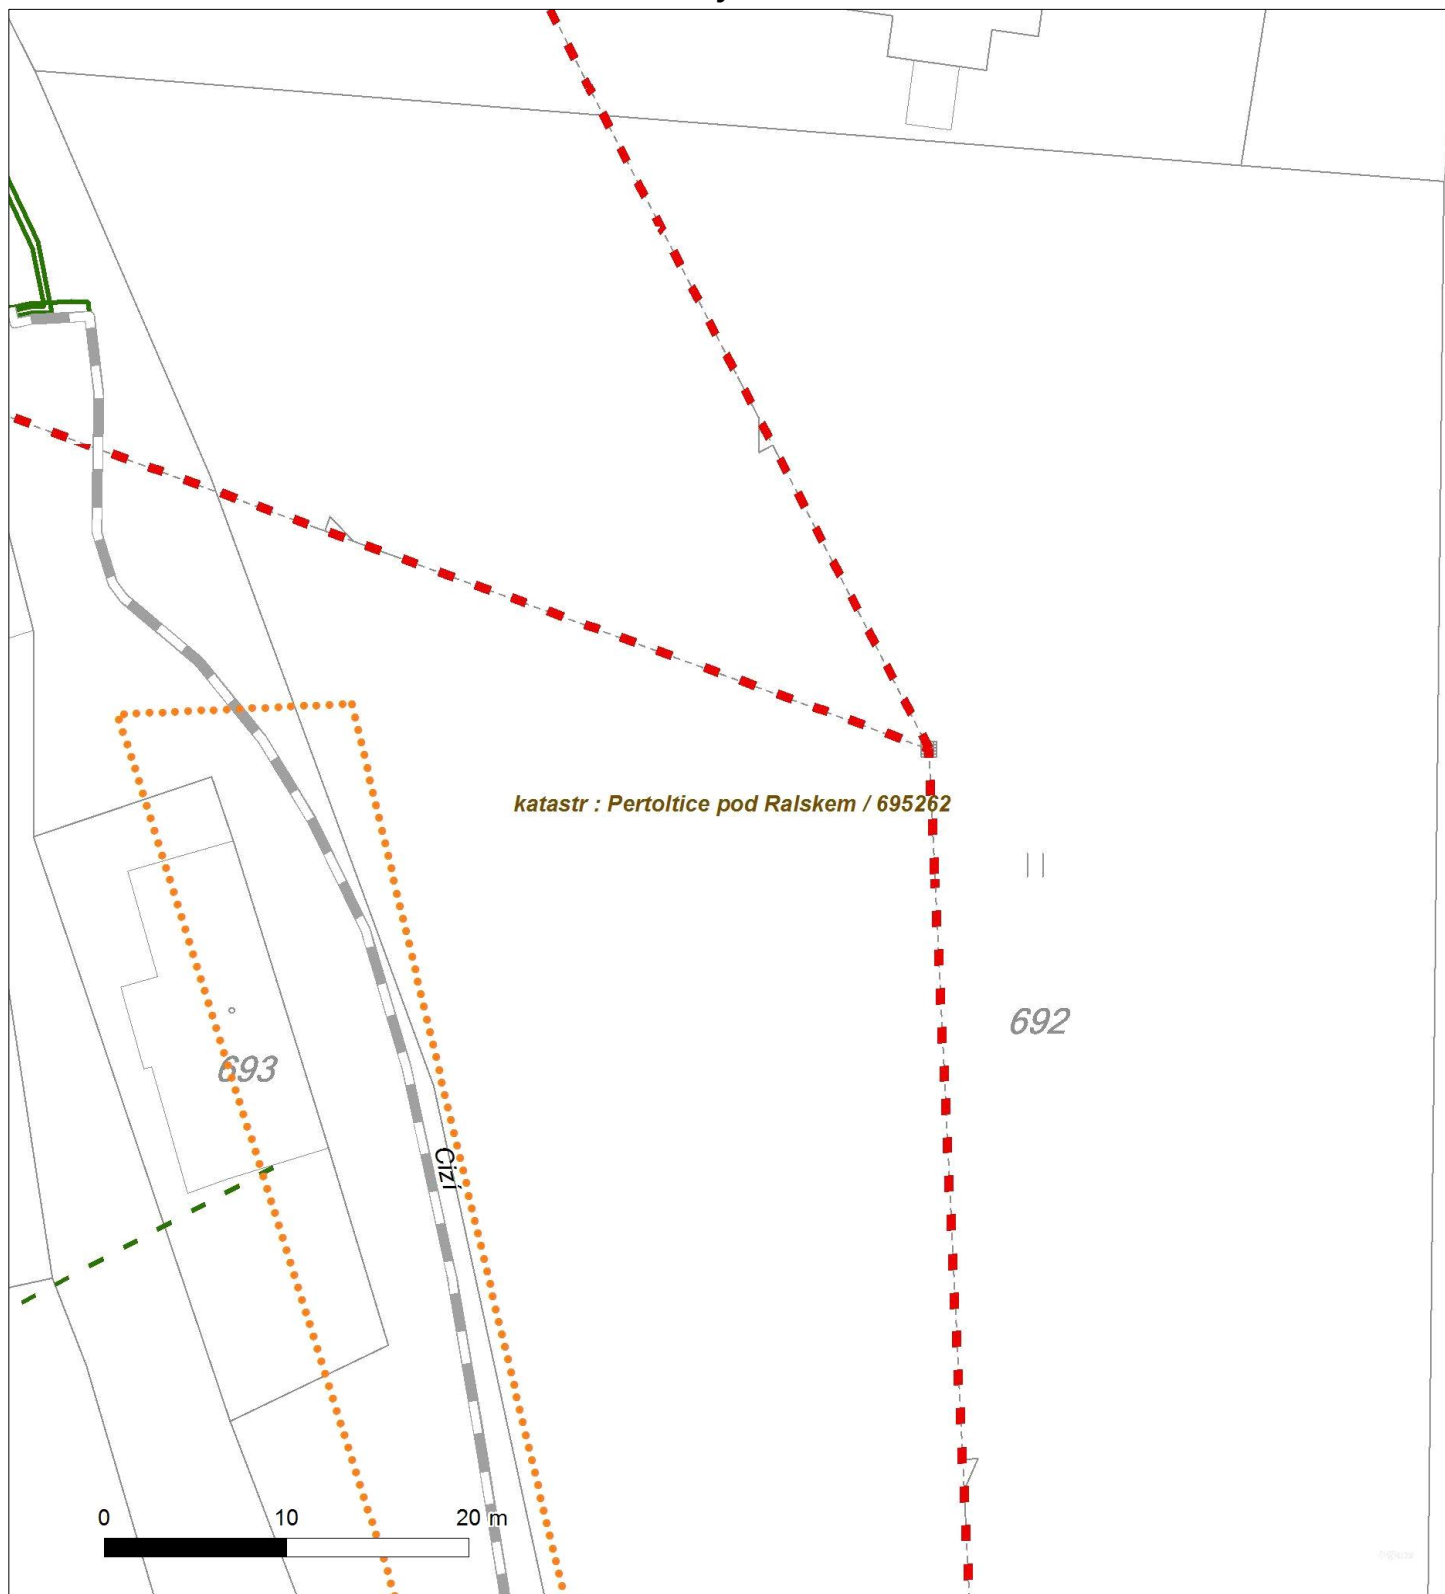




Platí pouze se sdělením číslo 0100562512.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

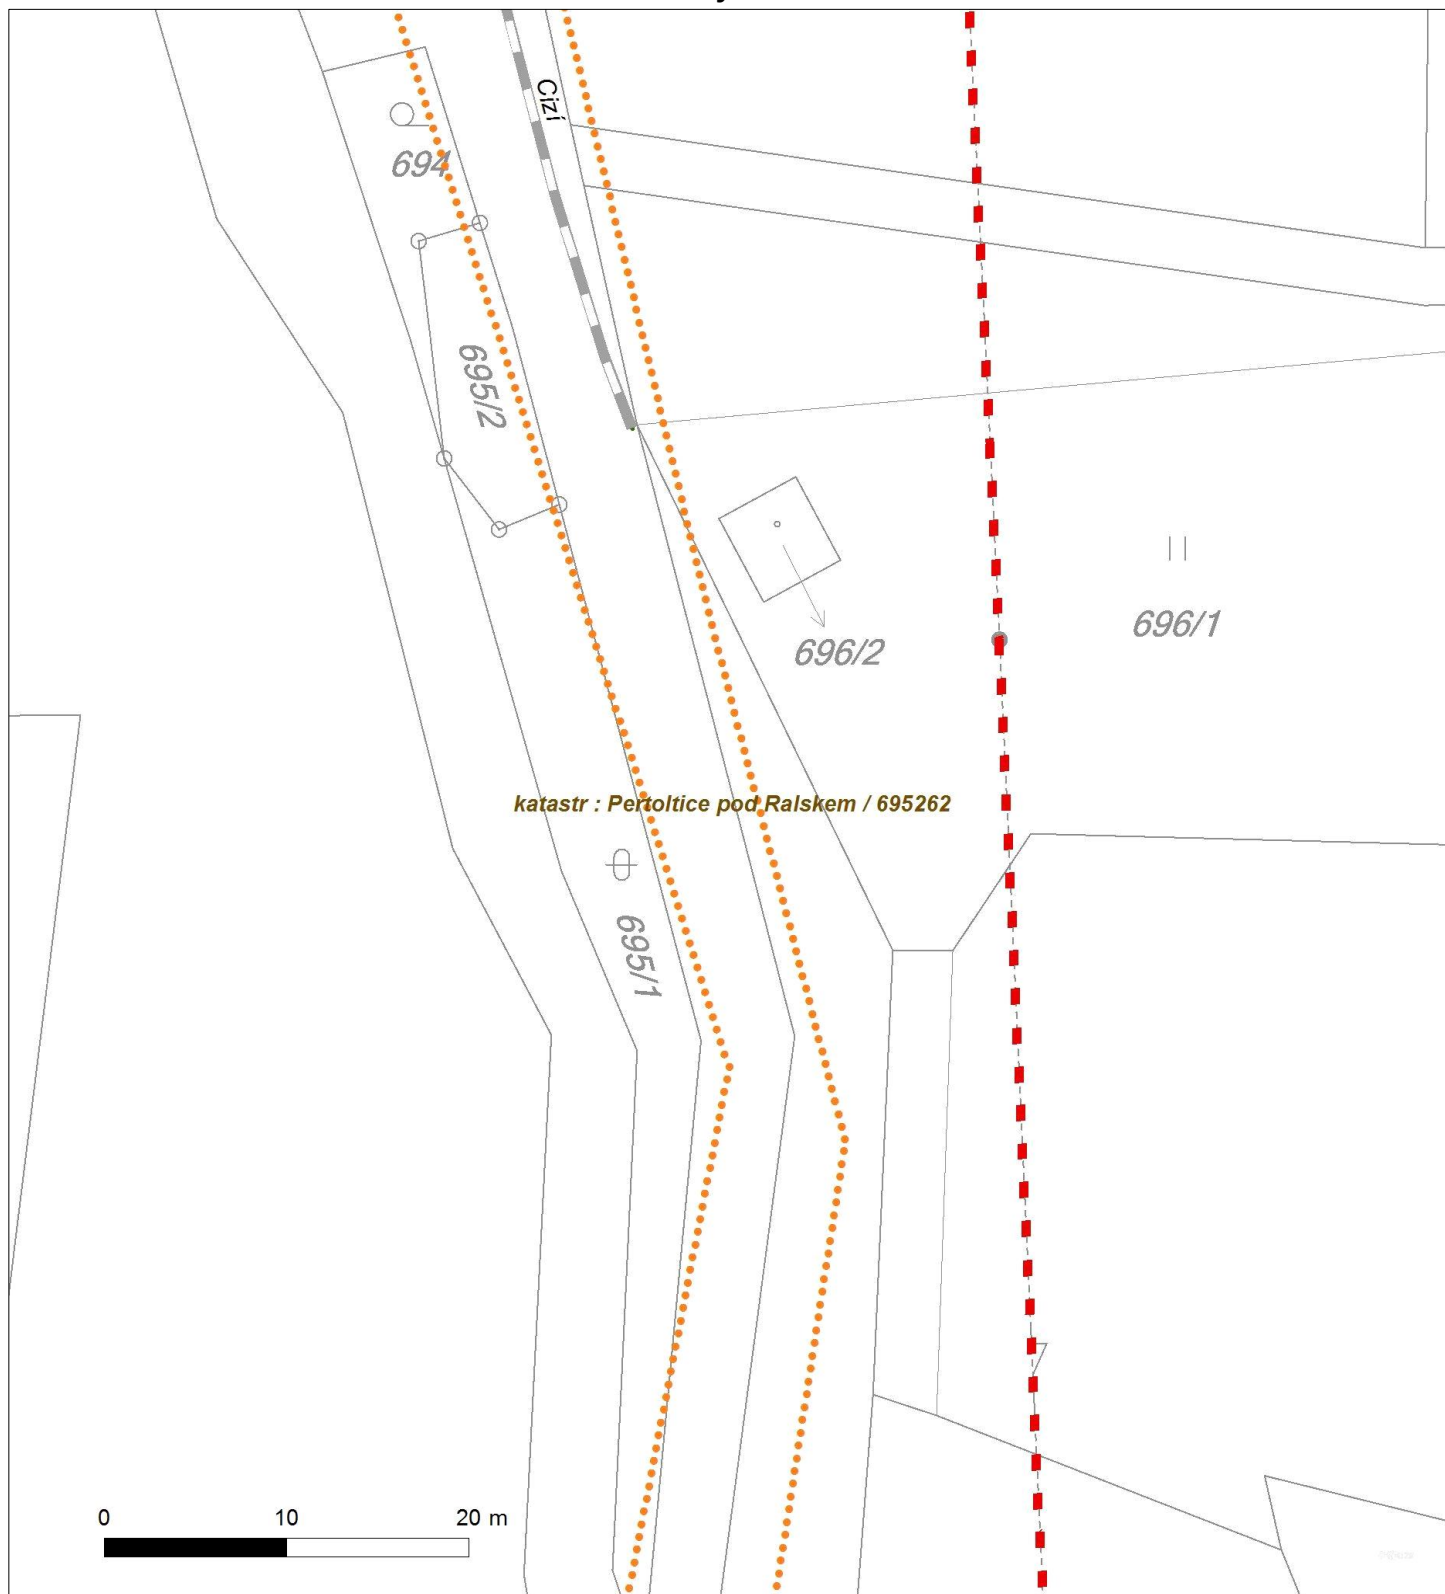




Platí pouze se sdělením číslo 0100562512.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

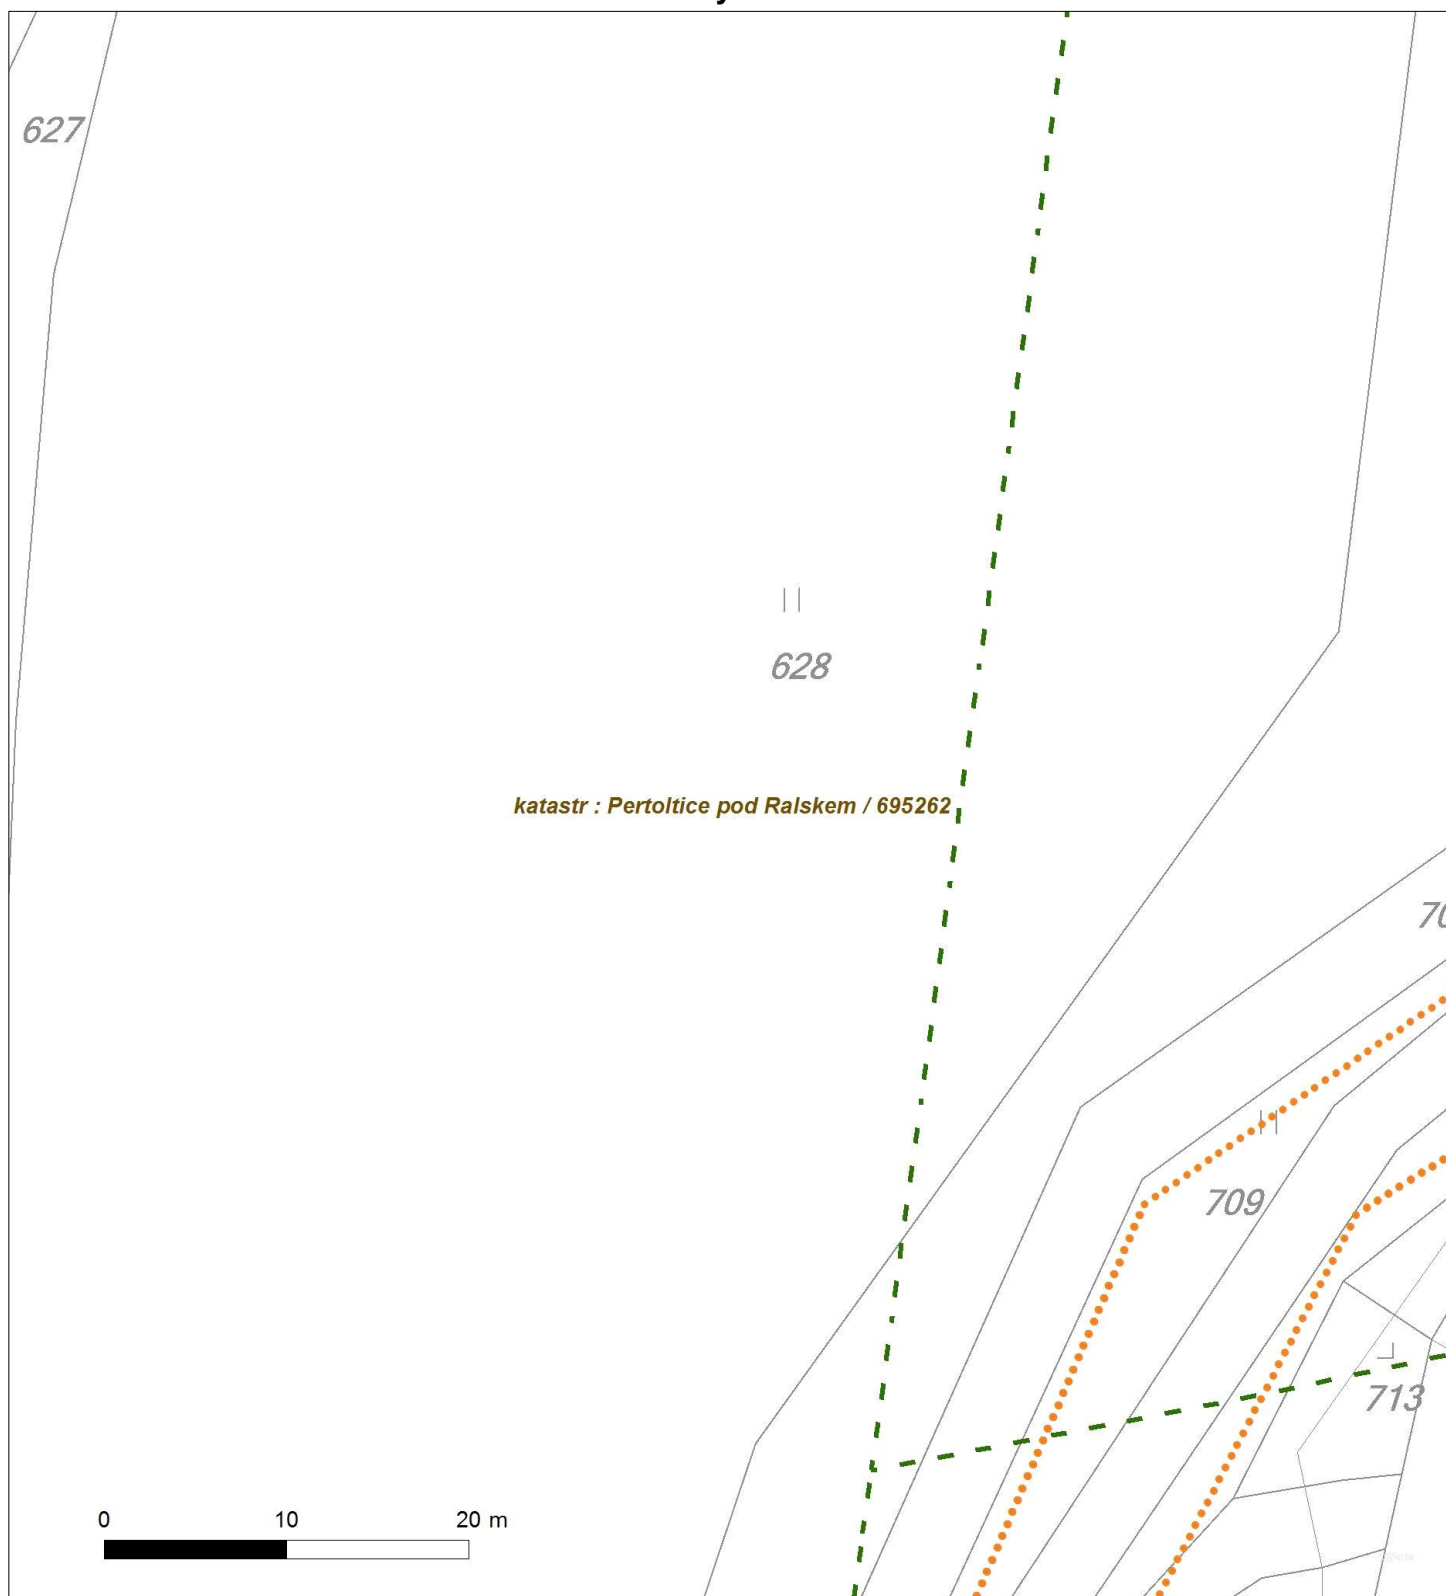




Platí pouze se sdělením číslo 0100562512.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

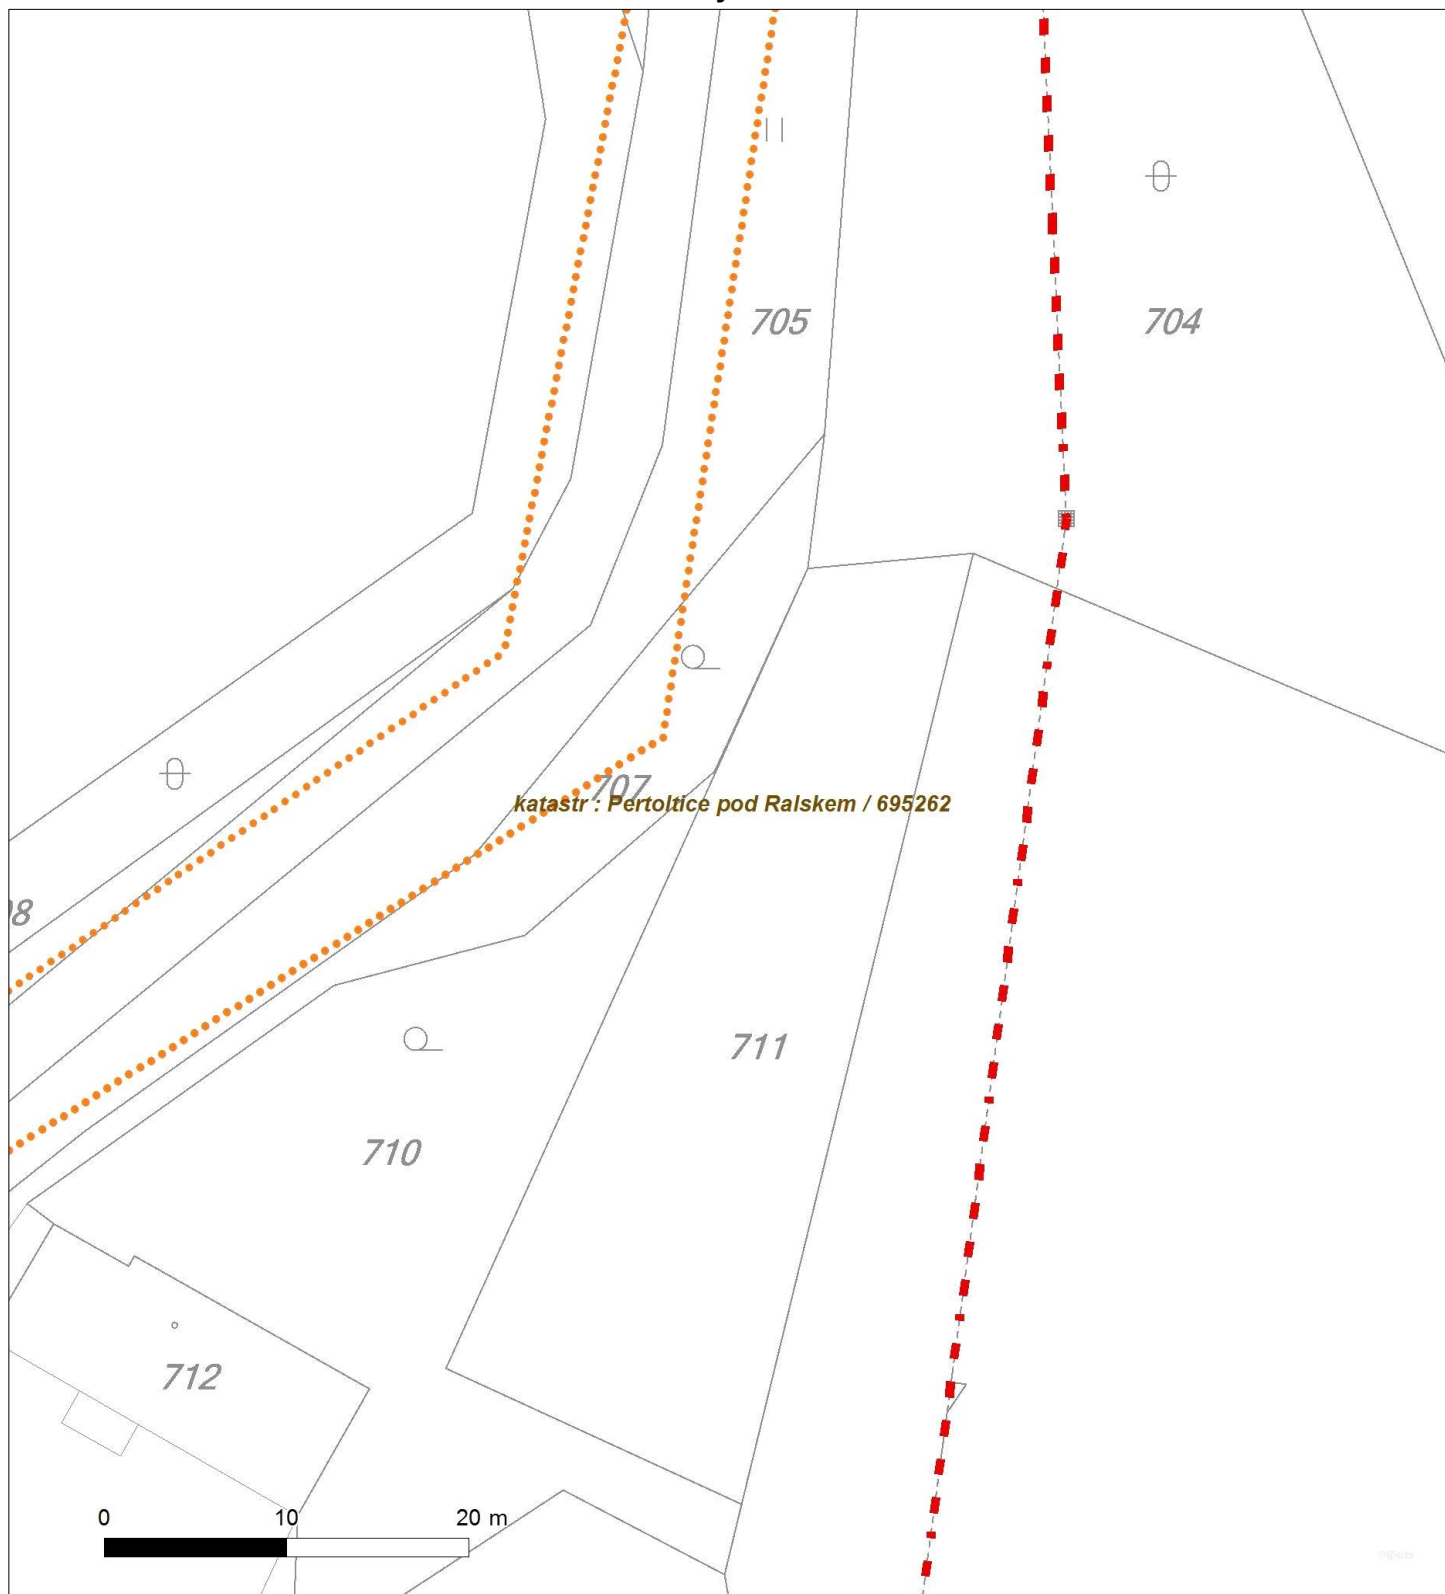




Platí pouze se sdělením číslo 0100562512.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

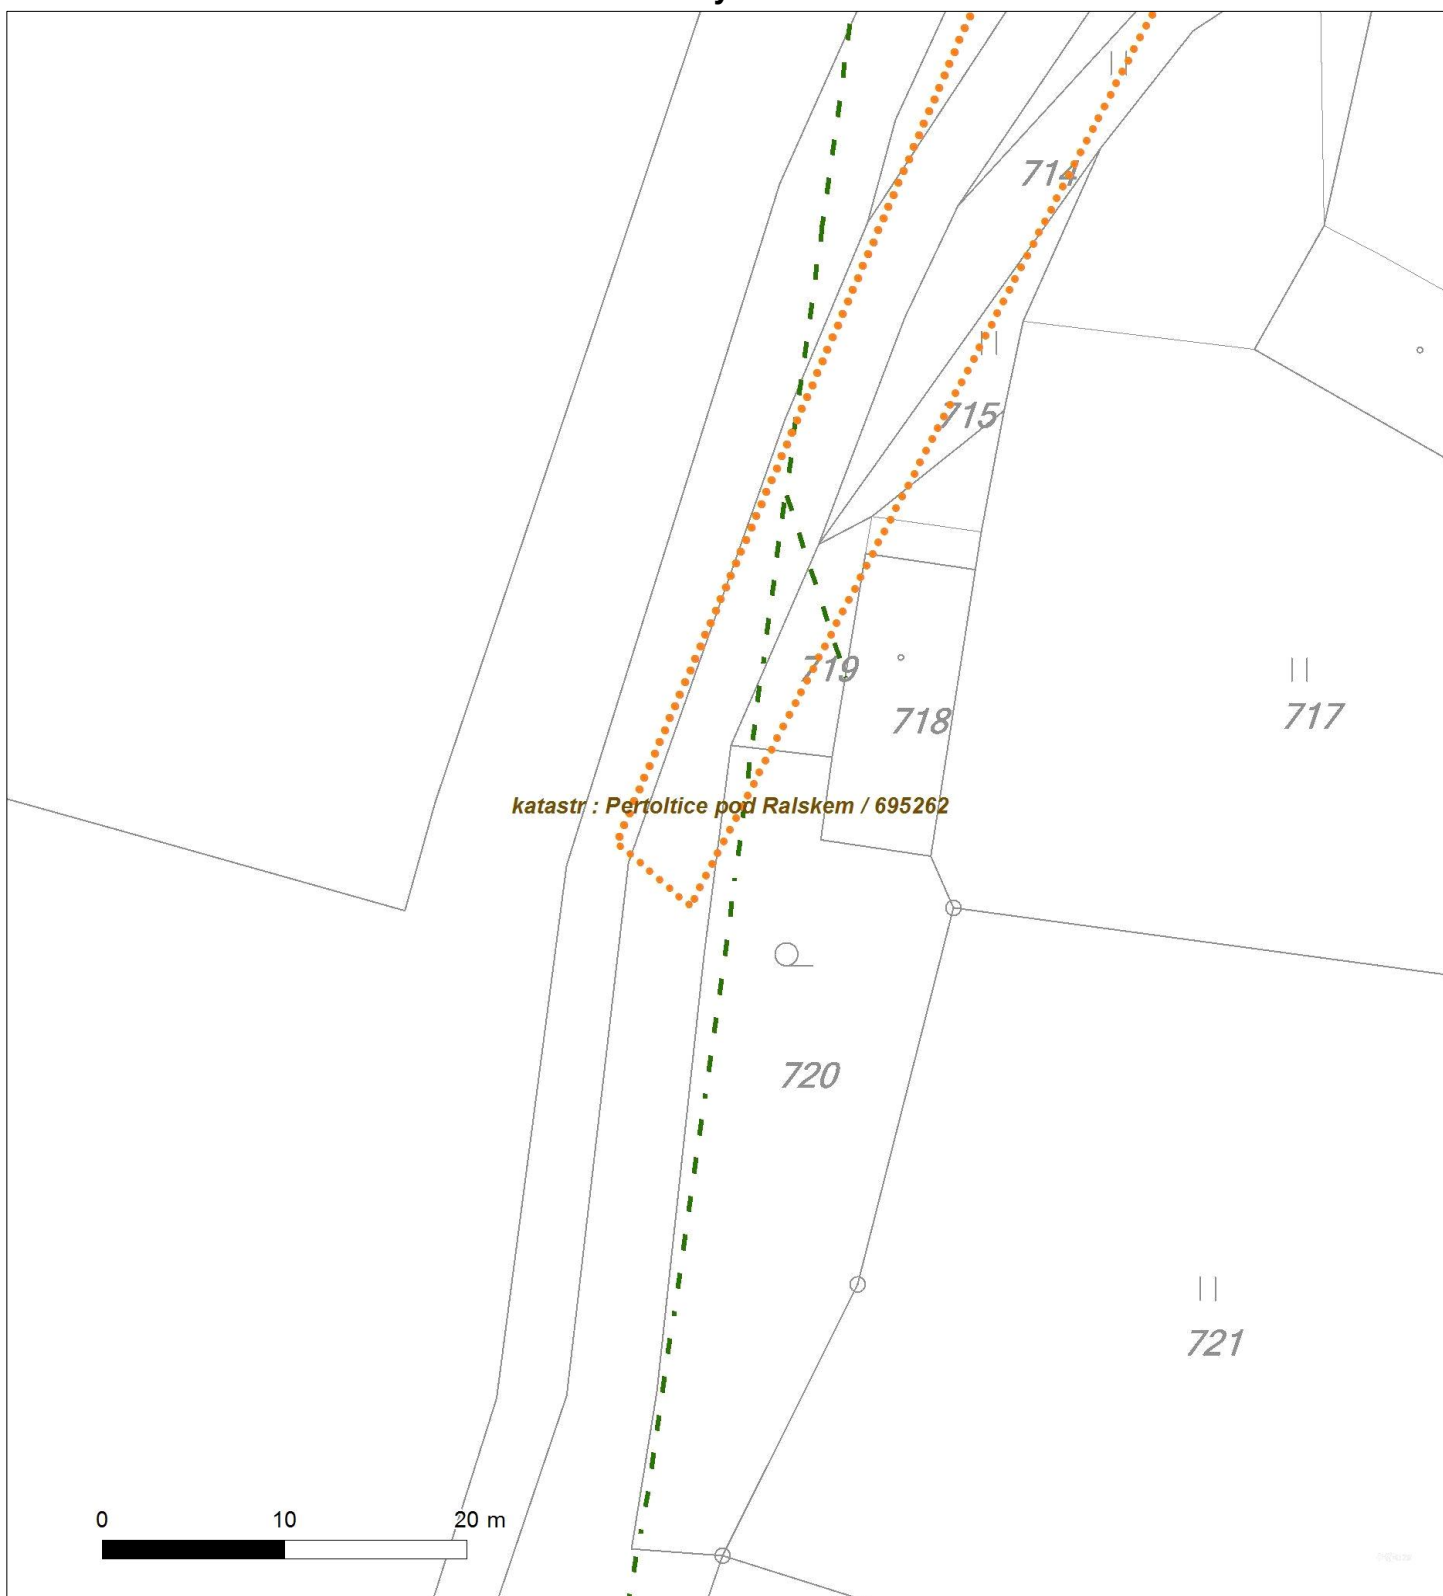



ŽADATEL

Ing. Josef Knot

NAŠE ZNAČKA
0200440832

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
25.04.2016

Pro: **Územní rozhodnutí**

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Pertoltice pod Ralskem, veřejné osvětlení pč.706

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200440832 ze dne 25.04.2016, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 25.04.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200440832.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

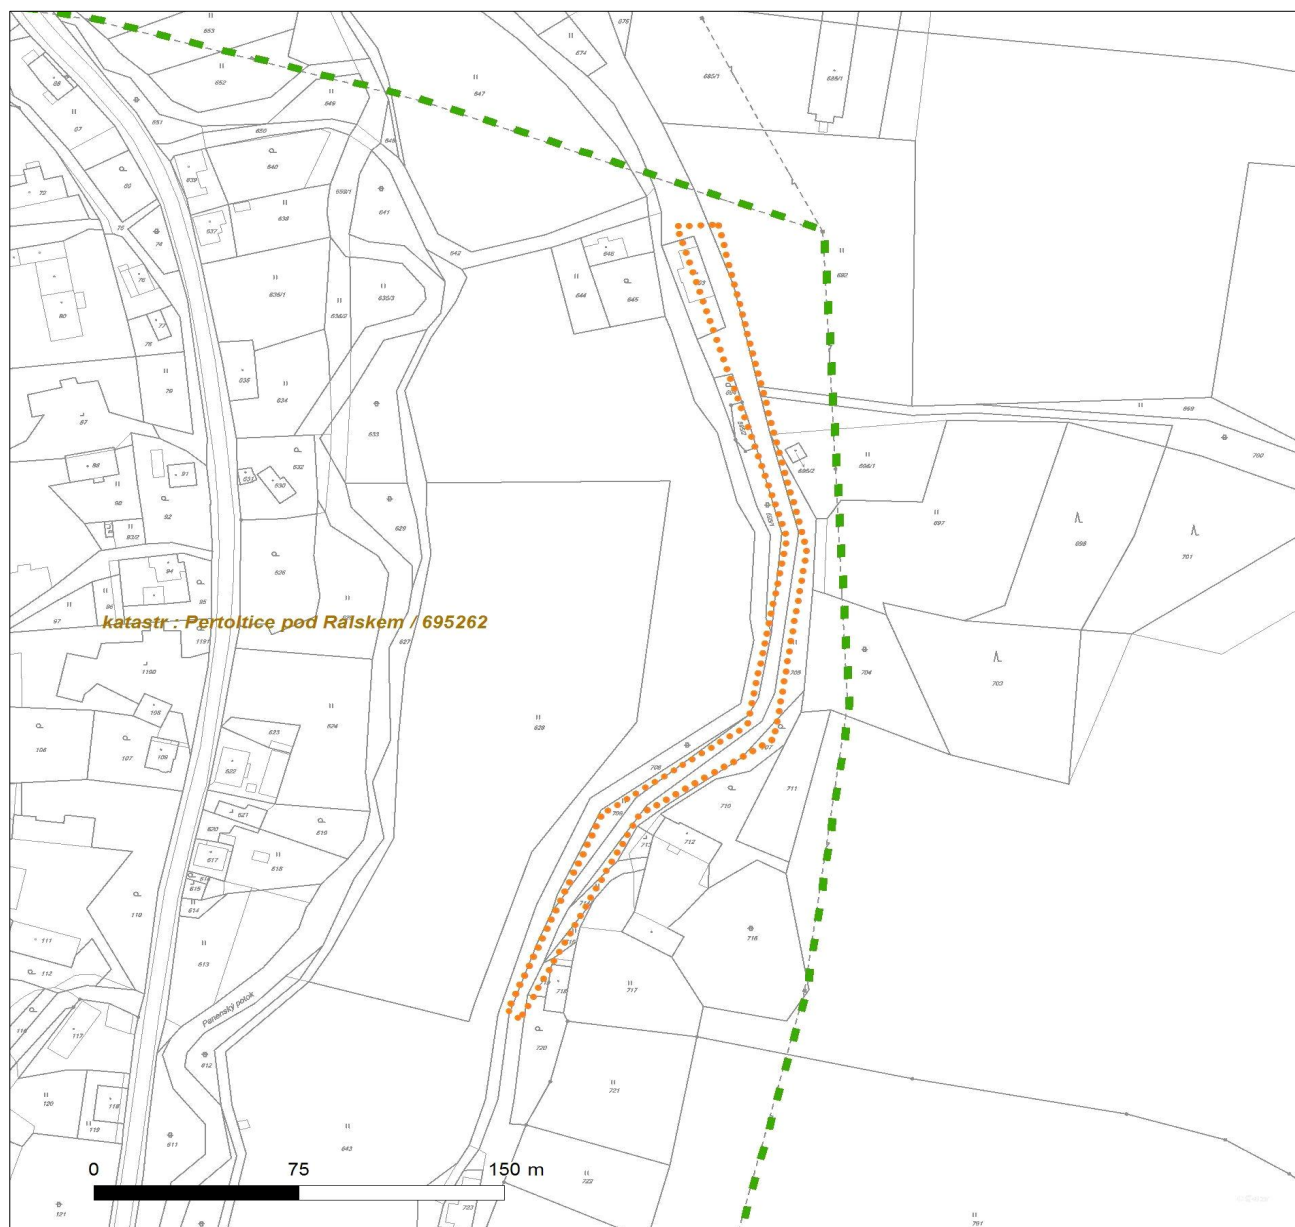

LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ===== | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 594088/16

Číslo žádosti: 0116 600 012

Důvod vydání Vyjádření: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 25. 4. 2018.

Žadatel	Ing. Josef Knot	
Stavebník	OBEC PERTOLTICE, 59, Dolní Pertoltice, 46373	
Název akce	Pertoltice pod Ralskem, veřejné osvětlení pč.706	
Zájmové území	Okres	Česká Lípa
	Obec	Pertoltice pod Ralskem
	Kat. území / č. parcely	Pertoltice pod Ralskem

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 594088/16

Číslo žádosti: 0116 600 012

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Petr Ježek, e-mail: petr.jezek@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 594088/16

Číslo žádosti: 0116 600 012

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 25. 4. 2016.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 413 278 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 594088/16

Číslo žádosti: 0116 600 012

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462080 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

ARANEA NETWORK a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany - pobočka Liberec, Dubice 453, 463 12 Liberec

IČ: 24126039

DIČ: CZ24126039

kontakt: Jaroslav Forejt, mobil: 775753197, e-mail: jaroslav.forejt@araneanetwork.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9

IČ: 25772104

DIČ: CZ 25772104

kontakt: Help Desk, tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz

Miroslav Forchtner

se sídlem: Vinice ev.č.4, 294 41, Dobruška

IČ: 74794850

DIČ: CZ560110/0307

kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz

Otto Švestka

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Josefa Hory 4080/23, PSČ: 466 04

IČ: 13365924

DIČ:

kontakt: Otto Švestka, mobil: 724257371, e-mail: otto.svestka@gmail.com

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Jiří Jedlička, mobil: 602 297 018, e-mail: jjedlicka@sitel.cz

TETA s.r.o.

se sídlem: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 47785781

DIČ: CZ 47785781

kontakt: Rostislav Zumr, mobil: 605200035, e-mail: rostislav.zumr@teta.eu,
Jiří Smíšek, mobil: 605200027, e-mail: jiri.smisek@teta.eu

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.


se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Nataša Králová, mobil: 602664636, e-mail: kralova@temo.cz, vytyceni@temo.cz


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

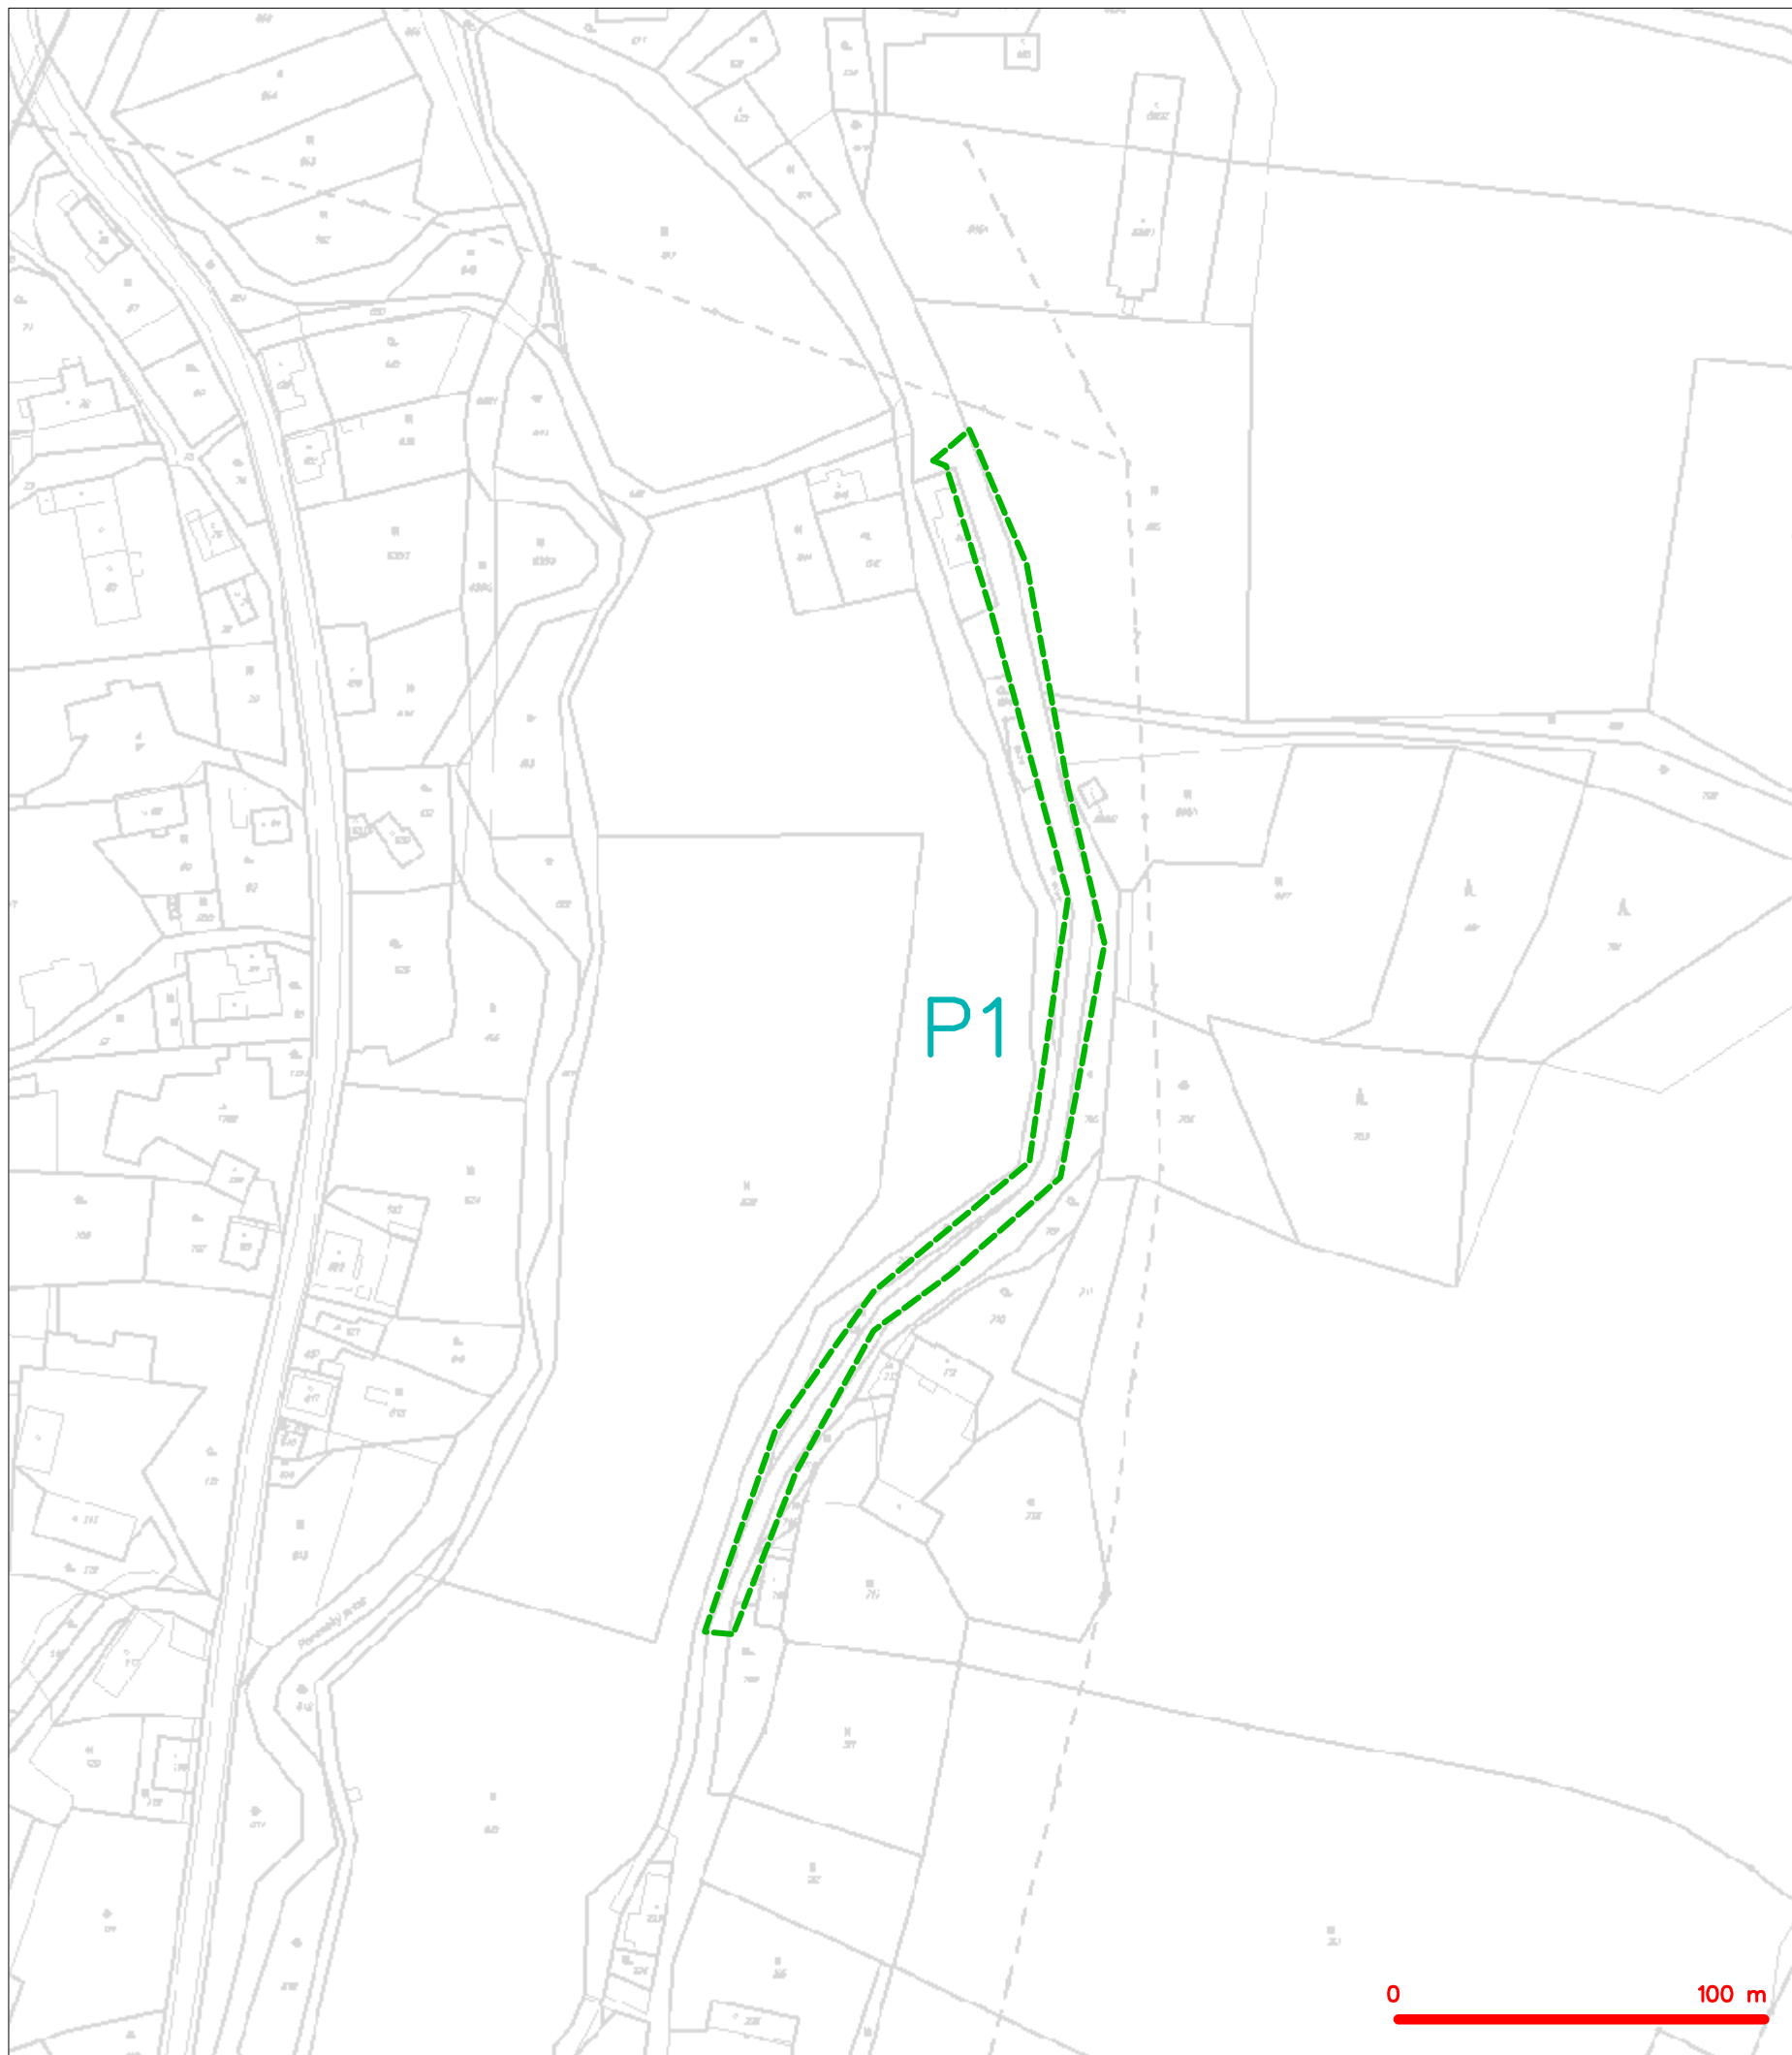

LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

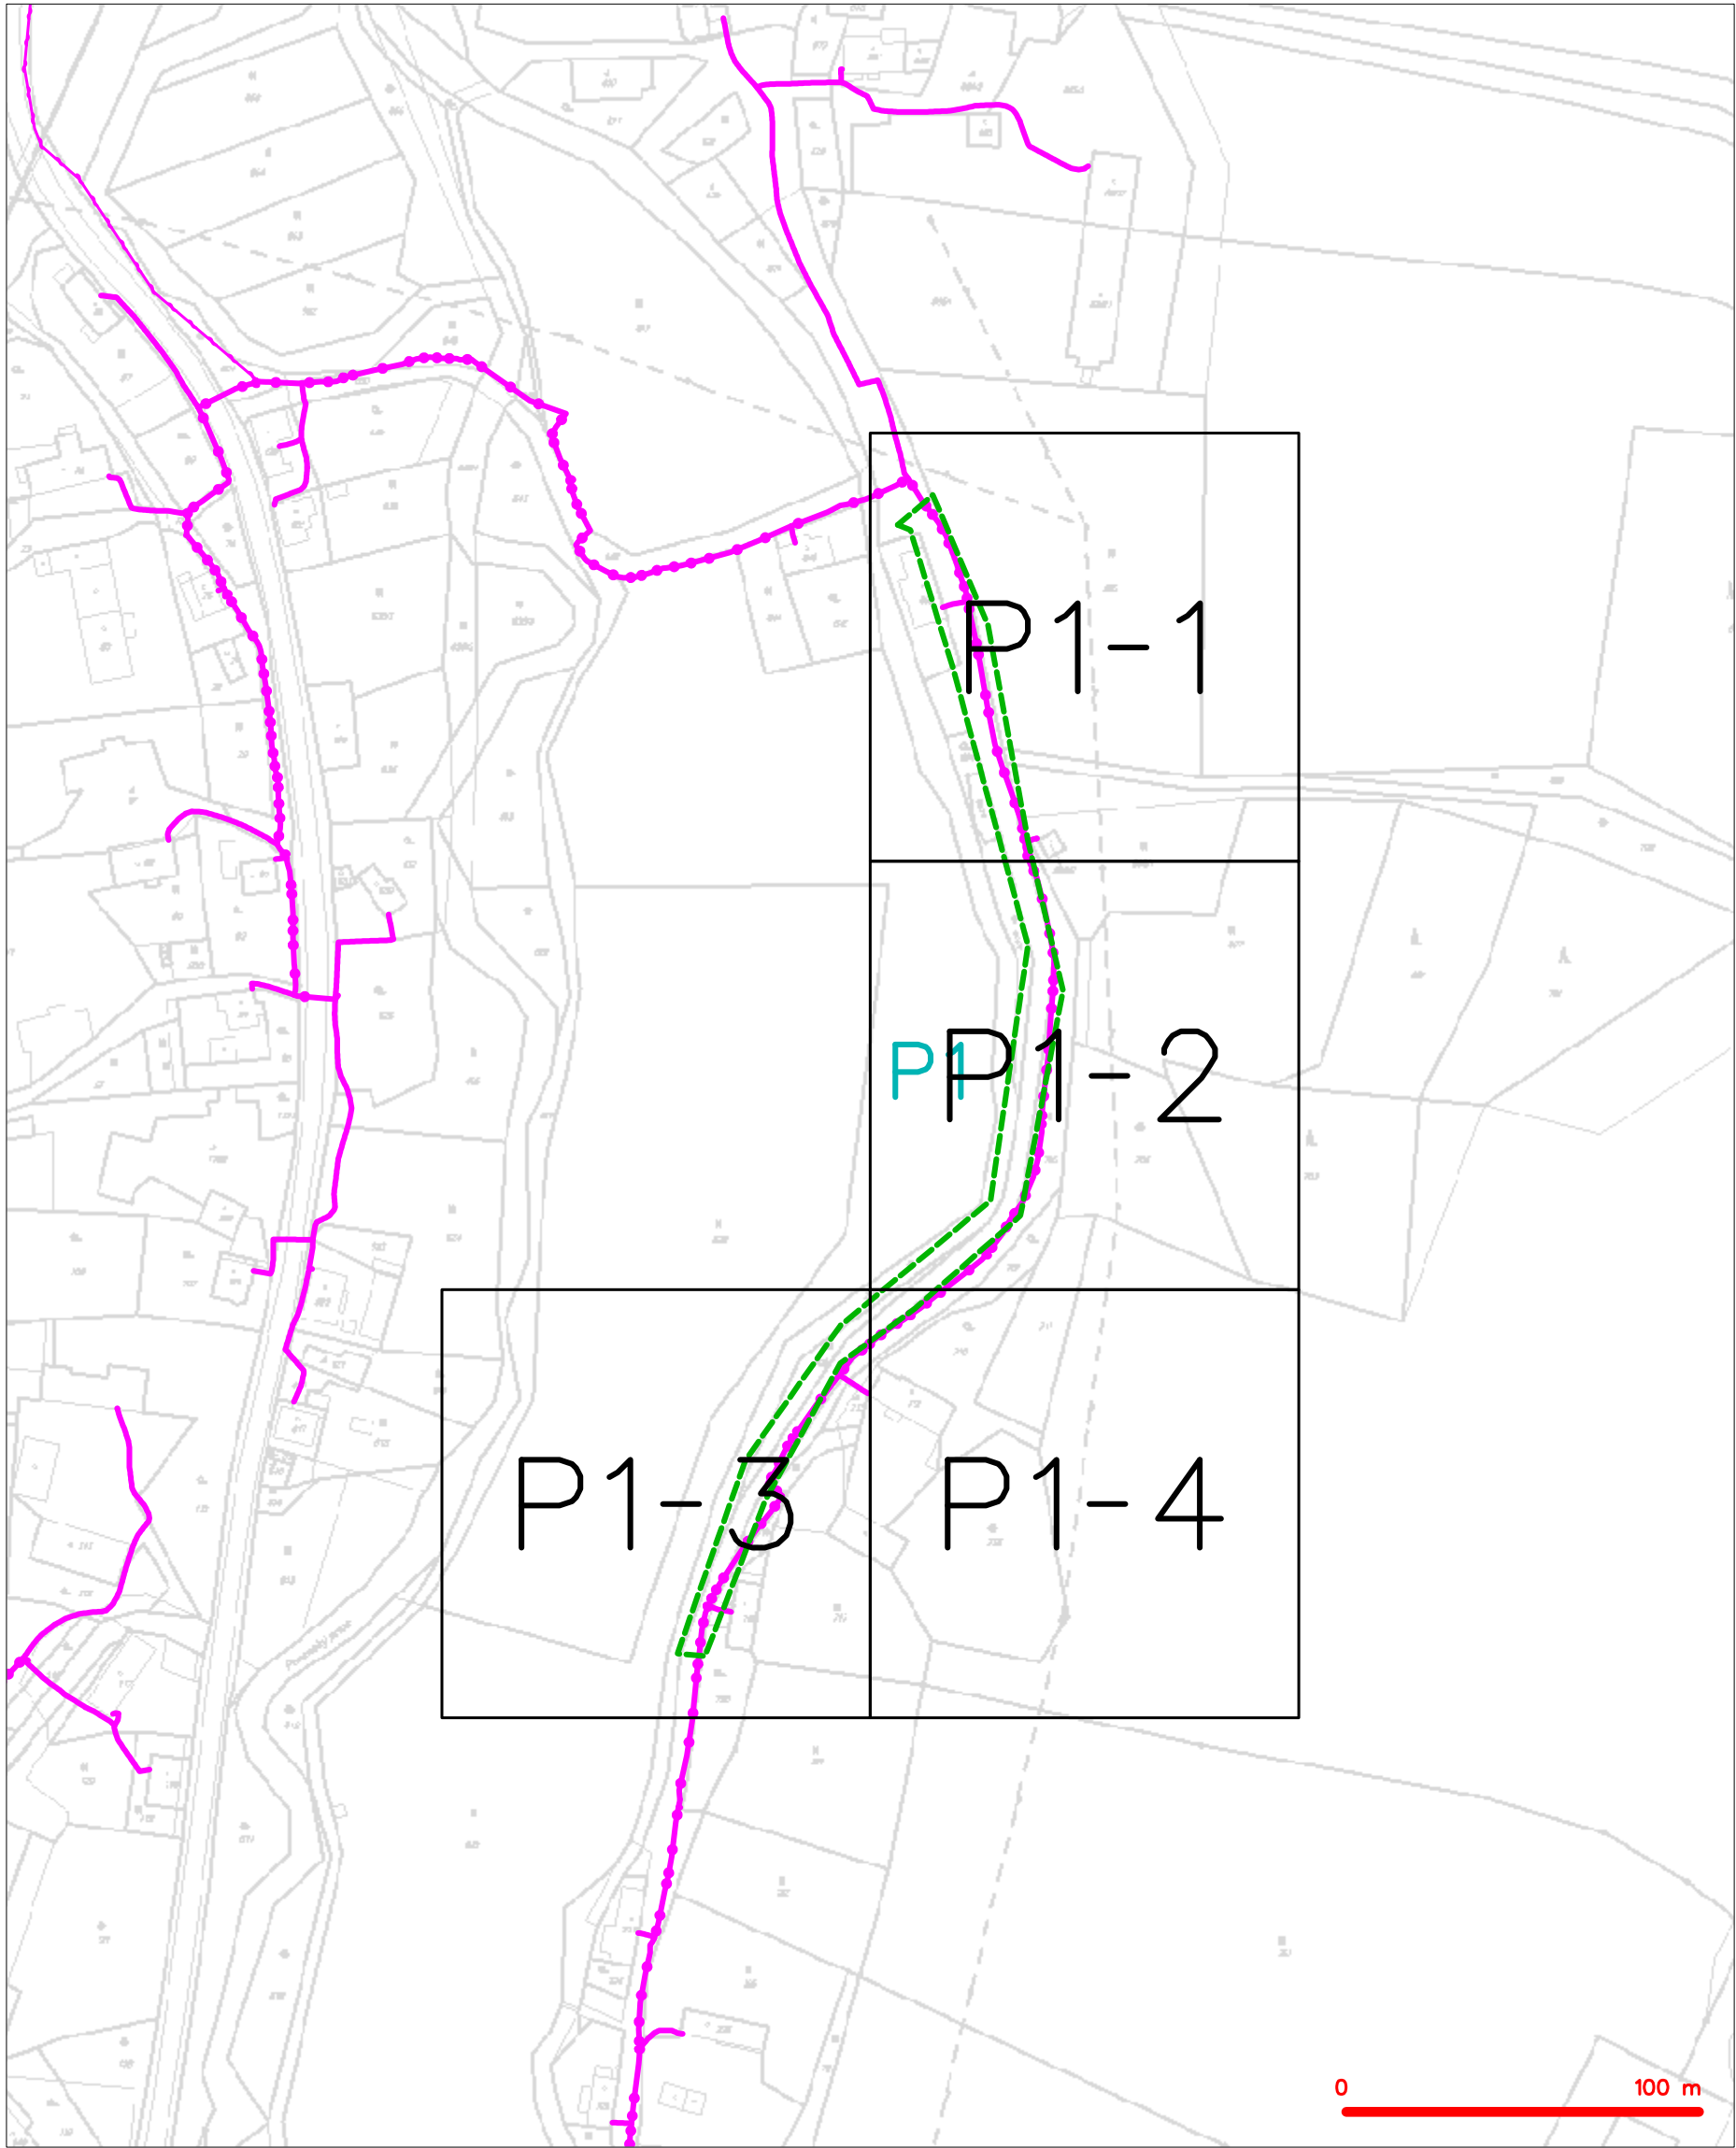

LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — | nadzemní sítě |
| — | nebo souběh optického a metalického kabelu | — | neprovazované sítě |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní sítě cizí |
| — | nadzemní sítě cizí | — | sítě s NV |
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kollektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovozované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kollektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kollektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIV		nebo souběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		nezemní síť
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovazované síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	nadzemní síť cizí		sítě s NV
			kolektor, kabelovod

Ing. Josef Knot
Mánesova 1580/17
47001 Česká Lípa

naše značka
5001295824

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
25.04.2016

Věc:

Pertoltice pod Ralskem, veřejné osvětlení pč.706

K.ú. - p.č.: Pertoltice pod Ralskem

Stavebník: Obec Pertoltice, Dolní Pertoltice č.p. 59, 46373 Pertoltice

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001295824 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001295824 ze dne 25.04.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Pertoltice , Dolní Pertoltice č.p. 59 , 46373 Pertoltice. K.ú.: Pertoltice pod Ralskem.

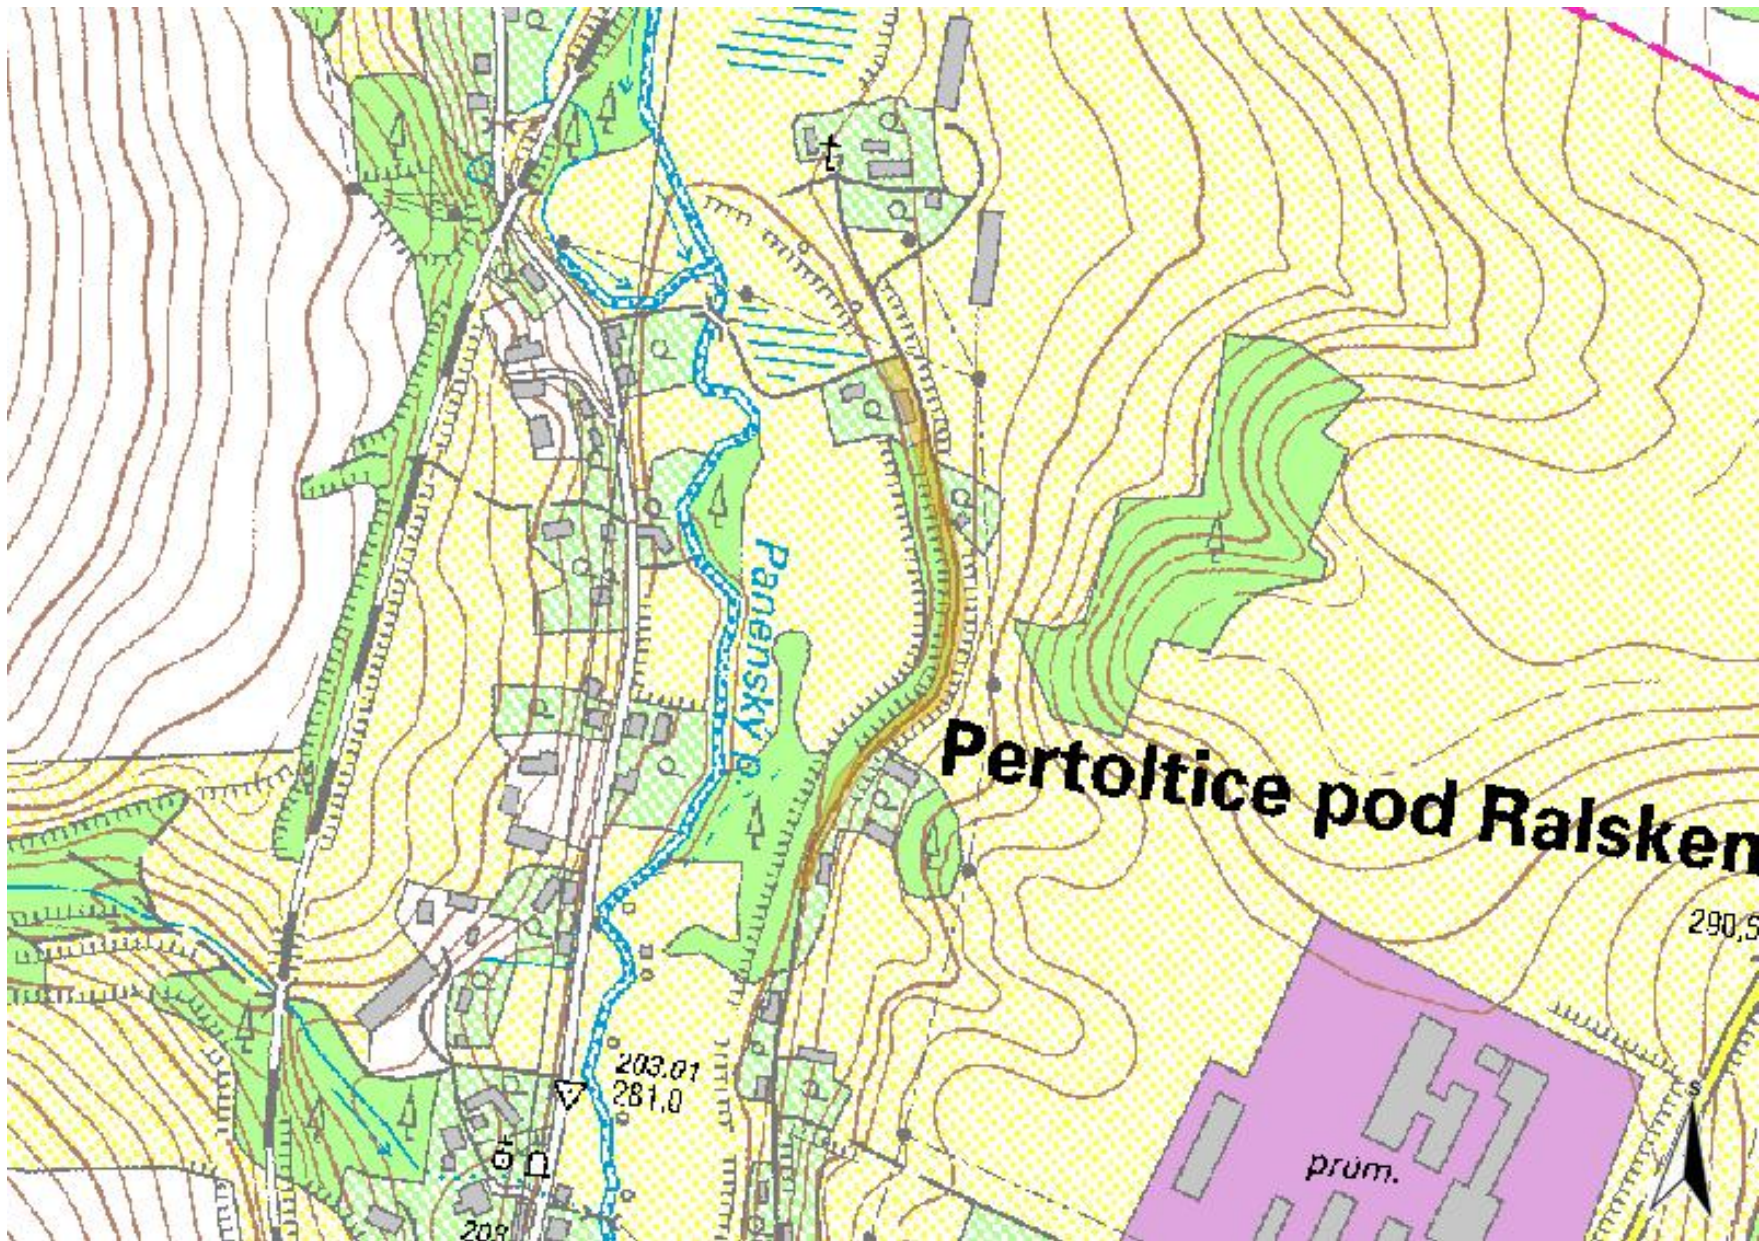

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VWTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Váš dopis zn.: ID 25463
ze dne: 25. 4. 2016
Naše značka: O16610067454/OTPCLI/Ma
Vyřizuje: **Matějková Jana**
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 26. 4. 2016

Pan
Ing. Josef Knot
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Česká Lípa, Pertoltice pod Ralskem, veřejné osvětlení pč.706
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Pertoltice pod Ralskem
	Část obce, ulice, č. p.: Pertoltice pod Ralskem
	Katastrální území, parcelní číslo: Pertoltice pod Ralskem, ppč. 706
Žadatel:	Ing. Josef Knot
Adresa, tel., e-mail	487870411, projekty@knotelektro.cz
Investor:	Obec Pertoltice
Adresa, tel., e-mail	Dolní Pertoltice 59, 46373 Habartice
Projektant:	
Vlastník dotčené IS	SVS / VHS / jiný
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- **vodovodní řad do DN 500 mm**
- **ochranné pásmo vodního zdroje – 2. st. vnější** (v situaci modrá plocha)
Stavby a činnost v OPVZ musí plně respektovat podmínky dané zákonem o vodě č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 mm je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m měřeno od vnějšího lince stěny potrubí na obě strany. Při hloubce uložení větší než 2,5 m se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákes liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.

Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

171



Jana Matějková

referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: OTPČ Liberec

Příloha: Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Projekty elektro
Ing. Josef Knot
Mánesova 1580
470 01 ČESKÁ LÍPA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

1085683595 20. 5. 2016

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

Stanislav Teplík / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Liberec 23. 5. 2016

Žádost o vyjádření.

Vážený pane,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost, o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rozšíření veřejného osvětlení a umístění pojistkové skříně na podpěrný bod NN č. 142 “ na p. p. č. 706 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem, jejímž investorem je Obec Pertoltice pod Ralskem.

Souhlasíme se zmíněnou stavbou pro účely územního a stavebního řízení s níže uvedenou podmínkou.

Připojení nového VO je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 208.

Ing. Vladimír Koten
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region
ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840,
Linka pro hlášení poruch: 840 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Projektování v elektrotechnice
Ing. Josef Knot
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

Váš dopis:

Naše č.j.:
POS 695/16

Vyřizuje:
Ježek

Datum:
25.5.2016

Věc: Pertoltice pod Ralskem, rozšíření veřejného osvětlení p.p.č.706

Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu trasy podzemních telekomunikačních kabelů ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Jedná se o umístění zemního vedení a sloupů VO v blízkosti zemního vedení SEK. Sloupky jsou umístěny mimo ochranné pásmo SEK.

V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 594088/16 ze dne 25.4.2016, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení. V místě souběhu, nebo křížení, podzemního elektrického vedení s kabely telekomunikační sítě musí být dodržena norma ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).

Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítí CETIN - Petr Ježek tel. 602413278.

Za dodržení uvedených podmínek souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a s vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.

S pozdravem

Petr Ježek

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
254

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ochrana tel. sítí - Liberecký kraj
tel. 602 413 278
petr.jezek@cetin.cz

Příloha: polohopis

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz



Příloha k č.j. POS 695/16 ze dne 25.5.2016

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz



Vaše žádost zn.:

ze dne: 14.6.2016

Naše značka: O16610110732/OTPCL/Ro

Vyřizuje: Jan Rozum

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50
Teplice

Pracoviště: OTPČ Česká Lípa

Datová
schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 11.7.2016

Projektování v elektrotechnice

Ing. Josef Knot

Mánesova 1580

470 01 Česká Lípa

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	CL_Pertoltice p. Ralskem – rozšíření VO, ppč.706
Účel vyjádření:	Umístění stavby a provádění stavby
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Pertoltice pod Ralskem
	Část obce: Pertoltice pod Ralskem
	Katastrální území: Pertoltice pod Ralskem, parcelní číslo: 705, 706, 709 a 6995/1
Žadatel:	Projektování v elektrotechnice - Ing. Josef Knot
Investor:	Obec Pertoltice pod Ralskem
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Sdělujeme:

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:

1. Při souběhu a křížení sítí s námi provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů k inž. sítím /pilířky, sloupy atd./.
 2. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
 3. Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.
 4. **Zahájení prací** nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána
- kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revák, tel. 487 521521; ladislav.revak@scvk.cz,

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 417 808 111 • Fax: 417 562 585 • E-mail: scvk@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.

5. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
6. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tímto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
7. **Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.**
8. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
9. Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
10. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude předáno na oddělení technickoprovozní činnosti Česká Lípa p. Rozum – 487 521 521 minimálně 30 dní po realizaci stavby.**
11. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

Za předpokladu, že výše uvedené podmínky a požadavky budou zakotveny do příslušného rozhodnutí, **souhlasíme** s jeho vydáním.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízeními ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
165

Jan R o z u m
Oddělení technicko-provozní činnosti

E.4 - GEODETICKÝ PODKLAD

GEOPLÁN CZ s.r.o., Družstevní 341, Ostroměř, pobočka Česká lípa tel.603499351

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název zakázky: mapový podklad pro projekt: veřejné osvětlení Pertoltice p.R.

Rozsah měřeného území: celkem 350 m ulic

Objednavatel: Ing. Josef Knot

Zhotovitel: GEOPLÁN CZ s.r.o.

číslo zakázky: 17 /2016

Použité přístroje: totální stanice Trimble 5500,GPS Trimble R4

Zaměřil: Ing.Soukup,Ing.Soukupová.

Použité geodet.pole: - 4 body metodou GNSS v systému VRS NOW

Postup měřických prací: byly zaměřeny budovy, ploty, komunikace, stromy, zdi a viditelné znaky inženýrských sítí.

Zaměření bylo provedeno tachymetrickou metodou z polygonového pořadu připojeného na body bod.pole.

Dále do výkresu byla dopněna digitální katastrální mapa.

Grafické práce: po výpočtu souřadnic byla kresba zpracována měřítku 1:500.
Vše bylo převedeno do formátu dwg,

Přesnost: měřené body - 3.třída přesnosti

Systém: souřadnicový JTSK
výškový Bpv

Odběrateli byly zaslány:2x kopie plánu v měřítku 1:500
1x měřická zpráva
1x soubory e-mailem

V České Lípě dne 8.3.2016


razítko firmy


GEOPLÁN CZ spol. s r.o.
sídlo Ostroměř
Malá 1177, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 853 485
DIČ: CZ25285114

E.5 - OSTATNÍ STANOVISKA A DOKLADY

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	706
Obec:	Pertoltice pod Ralskem [514276]
Katastrální území:	Pertoltice pod Ralskem [695262]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	16718
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

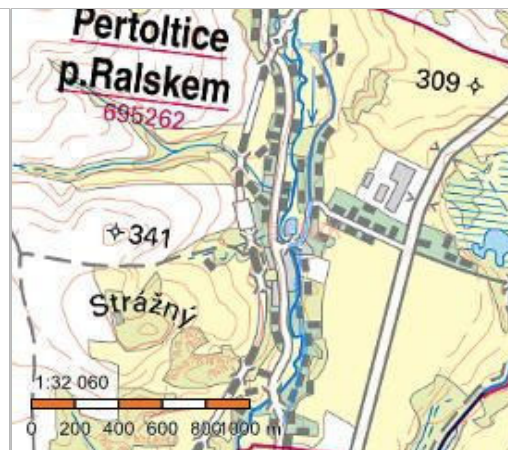

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Pertoltice pod Ralskem, č. p. 165, 47124 Pertoltice pod Ralskem

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno oprav a údržby

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 19.05.2016 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	705
Obec:	Pertoltice pod Ralskem [514276]
Katastrální území:	Pertoltice pod Ralskem [695262]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	1255
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost

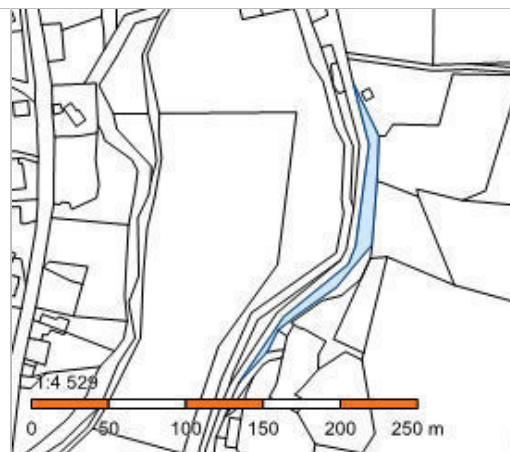

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Pertoltice pod Ralskem, č. p. 165, 47124 Pertoltice pod Ralskem	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
57001	352
52210	903

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 19.05.2016 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	709
Obec:	Pertoltice pod Ralskem [514276]
Katastrální území:	Pertoltice pod Ralskem [695262]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	354
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Pertoltice pod Ralskem, č. p. 165, 47124 Pertoltice pod Ralskem	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
57001	354

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 19.05.2016 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	695/1
Obec:	Pertoltice pod Ralskem [514276]
Katastrální území:	Pertoltice pod Ralskem [695262]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	337
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha

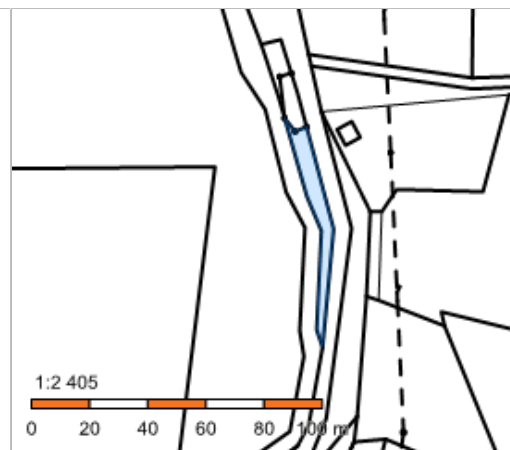

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Pertoltice pod Ralskem, č. p. 165, 47124 Pertoltice pod Ralskem	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Česká Lípa](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 19.05.2016 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	695/2
Obec:	Pertoltice pod Ralskem [514276]
Katastrální území:	Pertoltice pod Ralskem [695262]
Číslo LV:	1946
Výměra [m ²]:	105
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Nešněra Radek, č. p. 175, 47124 Pertoltice pod Ralskem

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 19.05.2016 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	694
Obec:	Pertoltice pod Ralskem [514276]
Katastrální území:	Pertoltice pod Ralskem [695262]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	101
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Pertoltice pod Ralskem, č. p. 165, 47124 Pertoltice pod Ralskem

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[57001](#) 101

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 19.05.2016 11:00:00.



E.6 - VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

Ing. Josef Knot - ELEKTRO

Mánesova 1580
Česká LípaZpracovatel Ing. Josef Knot
Telefon 487 870 411
Fax
e-mail josef.knot@atlas.cz**Silnice 1 / Plánovací údaje****Profil ulice**

Vozovka 1 (Šířka: 3.000 m, Počet jízdních pruhů: 1, Povrch: R3, q0: 0.070)

Činitel údržby: 0.71

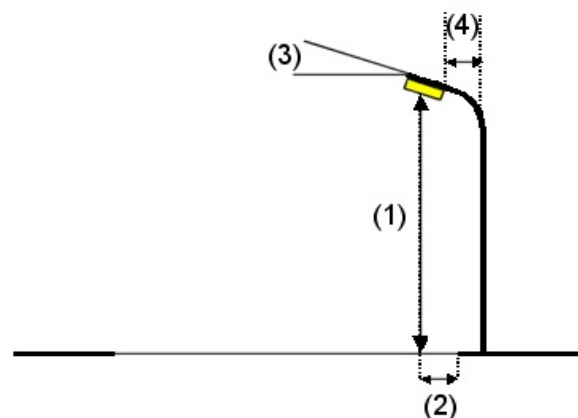Rozmístění svítidel

Svítidlo: PHILIPS BGP303 1xLED35-3S/740 DM
 Světelný tok (Svítidlo): 3080 lm
 Světelný tok (Zdroje): 3500 lm
 Výkon svítidla: 29.0 W
 Umístění: jednostranně dole
 Vzdálenost sloupů: 42.000 m
 Montážní výška (1): 6.000 m
 Výška světelného bodu: 5.920 m
 Přesah (2): -0.593 m
 Sklon ramene (3): 5.0 °
 Délka ramene (4): 0.000 m

Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 640 cd/klm

u 80°: 86 cd/klm

u 90°: 0.97 cd/klm

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.

Žádná svítivost nad 95°.

Uspřádání splňuje třídu intenzity osvětlení G3.

Uspřádání splňuje třídu indexu oslnění D.6.




Ing. Josef Knot - ELEKTRO

Mánesova 1580
Česká Lípa

Zpracovatel Ing. Josef Knot
Telefon 487 870 411
Fax
e-mail josef.knot@atlas.cz


Silnice 1 / Kusovník svítidel

PHILIPS BGP303 1xLED35-3S/740 DM
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 3080 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3500 lm
Výkon svítidla: 29.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 42 76 97 100 88
Osazení: 1 x LED35-3S/740 (Opravný faktor
1.000).





Ing. Josef Knot - ELEKTRO

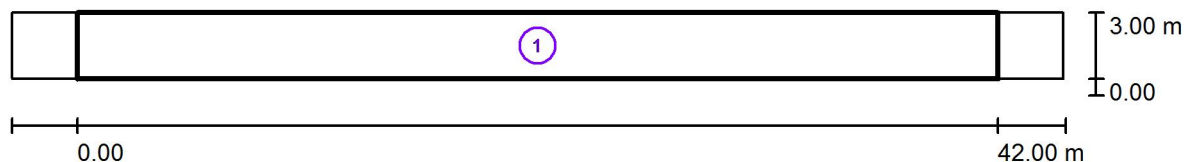Mánesova 1580
Česká LípaZpracovatel Ing. Josef Knot
Telefon 487 870 411
Fax
e-mail josef.knot@atlas.cz**Silnice 1 / Světelně technické výsledky**

Činitel údržby: 0.71

Měřítko 1:344

Soupis vyhodnocovacího pole

- 1 Vyhodnocovací pole Vozovka 1
Délka: 42.000 m, Šířka: 3.000 m
Rastr: 14 x 3 Body
Příslušející silniční prvky: Vozovka 1.
Zvolená třída osvětlení: S4

(Jsou splněny všechny fotometrické požadavky.)

Skutečné hodnoty podle výpočtu:
Požadované hodnoty podle třídy:
Splněno/nesplněno:

 E_m [lx]

5.72

 ≥ 5.00  E_{min} [lx]

1.04

 ≥ 1.00 



Ing. Josef Knot - ELEKTRO

Mánesova 1580
Česká Lípa


Zpracovatel Ing. Josef Knot
Telefon 487 870 411
Fax
e-mail josef.knot@atlas.cz

PHILIPS BGP303 1xLED35-3S/740 DM / Datový list svítidla

Výstup světla 1:




Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 42 76 97 100 88

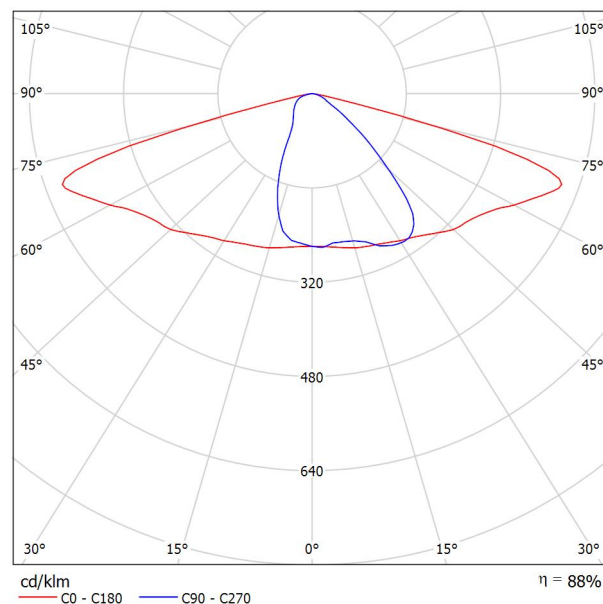

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.



Ing. Josef Knot - ELEKTRO

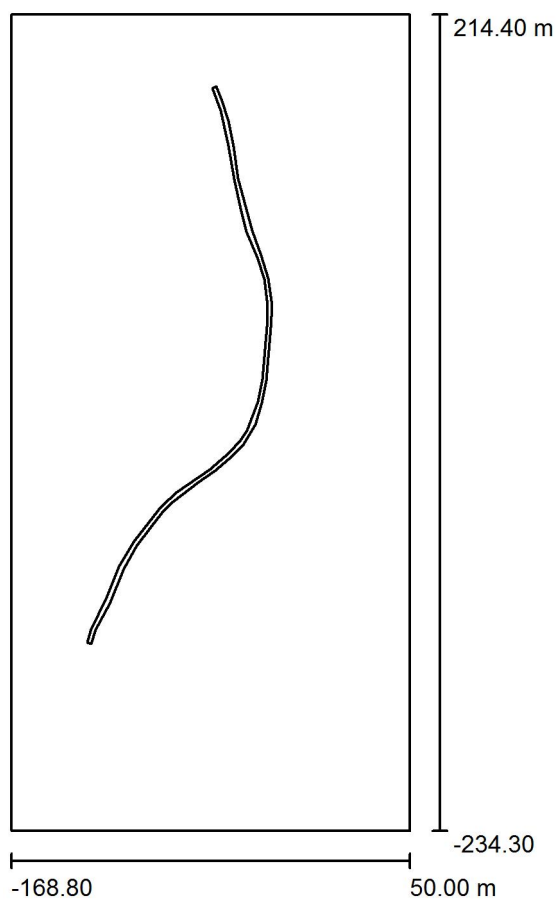Mánesova 1580
Česká LípaZpracovatel Ing. Josef Knot
Telefon 487 870 411
Fax
e-mail josef.knot@atlas.cz**Venkovní scéna 1 / Plánovací údaje**

Činitel údržby: 0.71, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:4160

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)
1	8	PHILIPS BGP303 1xLED35-3S/740 DM (1.000)

Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
3080	3500	29.0
Celkem: 24640	Celkem: 28000	232.0



Ing. Josef Knot - ELEKTRO


Mánesova 1580
Česká Lípa

Zpracovatel Ing. Josef Knot
Telefon 487 870 411
Fax
e-mail josef.knot@atlas.cz

Venkovní scéna 1 / Kusovník svítidel

8 ks

PHILIPS BGP303 1xLED35-3S/740 DM
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 3080 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3500 lm
Výkon svítidla: 29.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 42 76 97 100 88
Osazení: 1 x LED35-3S/740 (Opravný faktor 1.000).






Ing. Josef Knot - ELEKTRO

Mánesova 1580
Česká Lípa

Zpracovatel Ing. Josef Knot
Telefon 487 870 411
Fax
e-mail josef.knot@atlas.cz

Venkovní scéna 1 / Renderování nepravými barvami

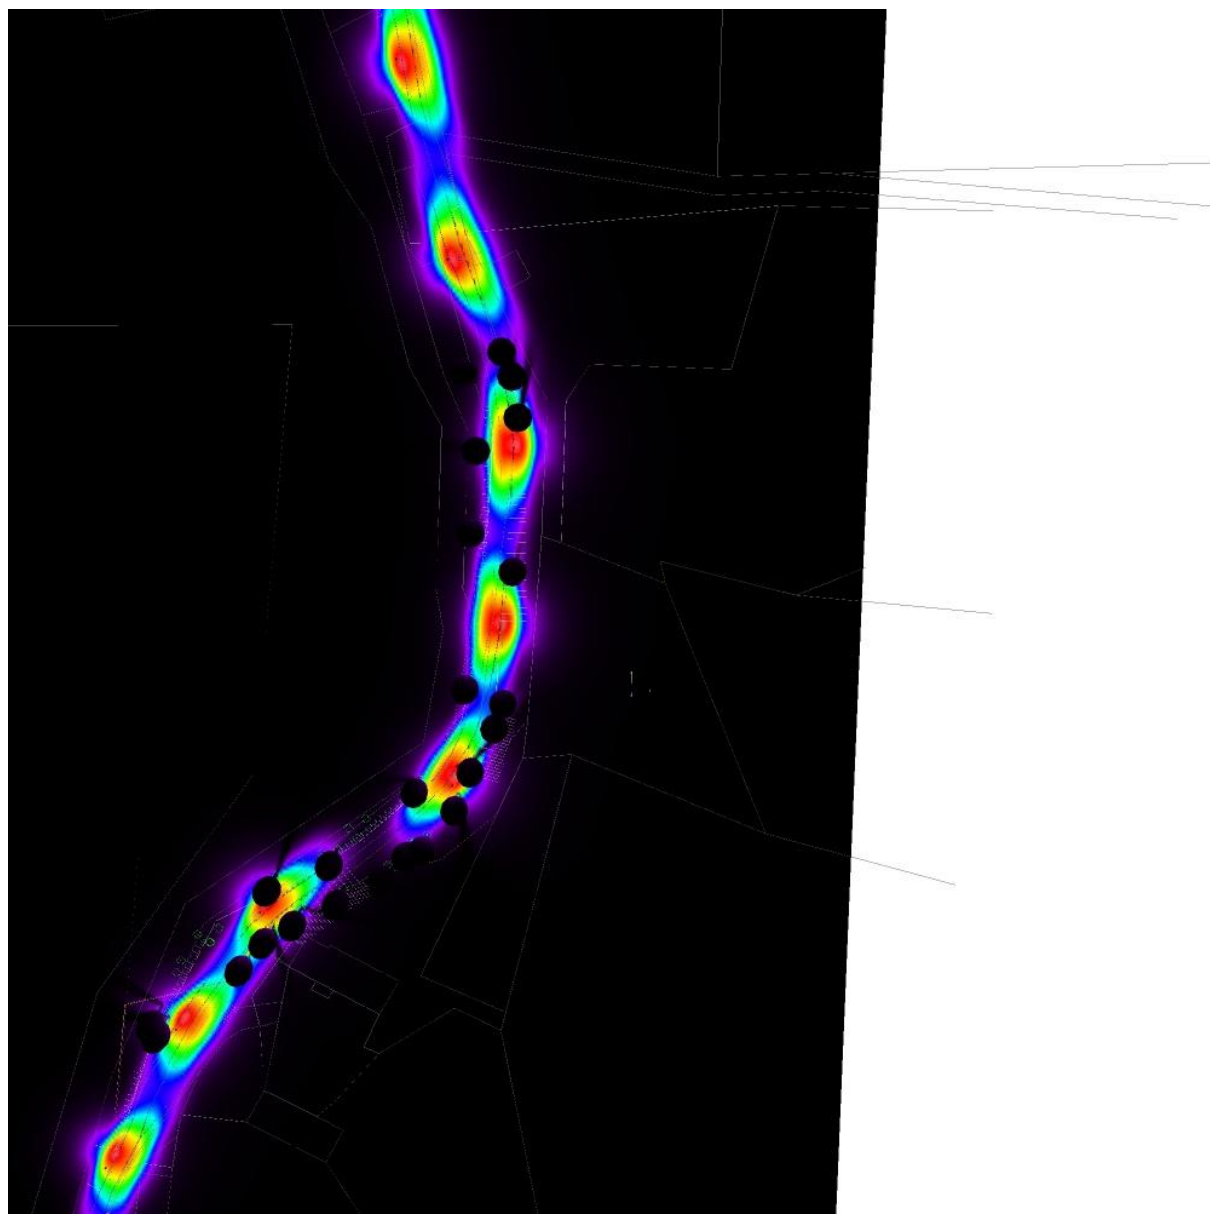


0 1 2 3 5 7.50 10 15 20 lx

Ing. Josef Knot - ELEKTRO

Mánesova 1580
Česká Lípa


Zpracovatel Ing. Josef Knot
Telefon 487 870 411
Fax
e-mail josef.knot@atlas.cz

Venkovní scéna 1 / Komunikace 1 / Isolinie (E, kolmo)

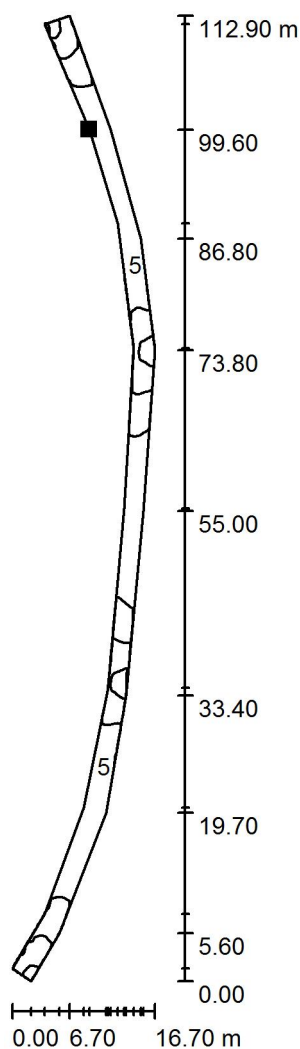

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 884

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-33.200 m, 79.800 m, 0.000 m)



Rastr: 128 x 64 Body

E_m [lx]
6.53

E_{min} [lx]
0.80


E_{max} [lx]
16

E_{min} / E_m
0.123

E_{min} / E_{max}
0.049



Ing. Josef Knot - ELEKTRO

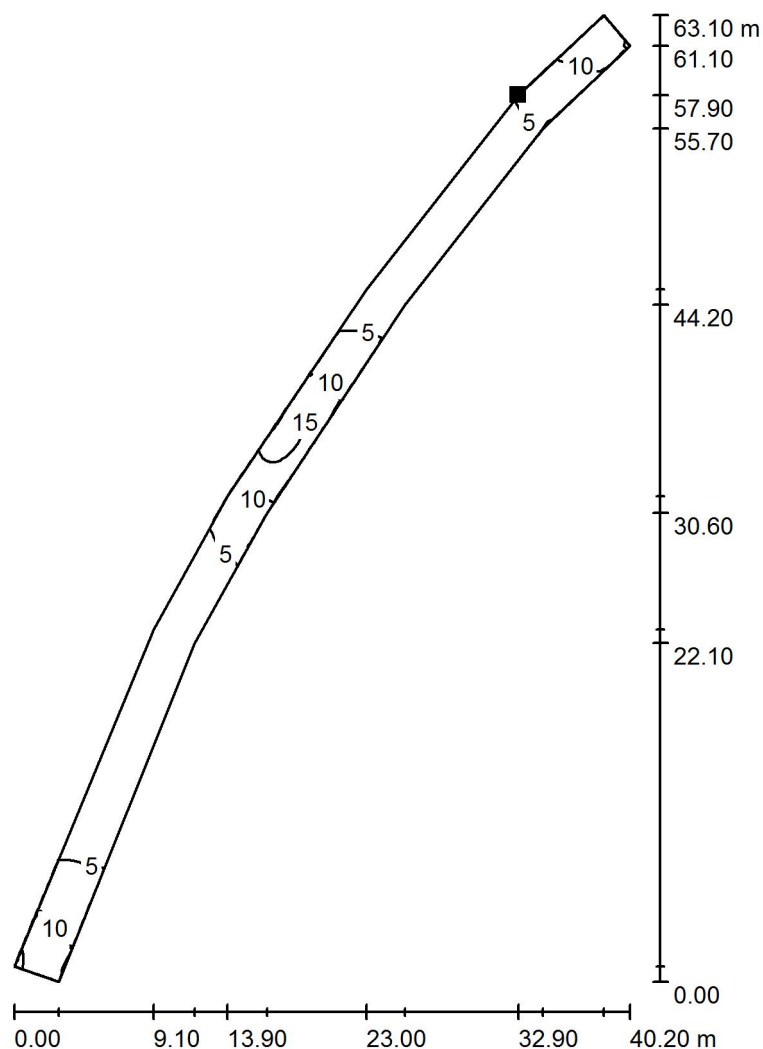
Mánesova 1580
Česká LípaZpracovatel Ing. Josef Knot
Telefon 487 870 411
Fax
e-mail josef.knot@atlas.cz**Venkovní scéna 1 / Komunikace 2 / Isolinie (E, kolmo)**

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 494

Poloha plochy ve venkovní scéně:

Označený bod:

(-87.000 m, -56.600 m, 0.000 m)



Rastr: 128 x 64 Body

 E_m [lx]
6.04 E_{min} [lx]
1.30 E_{max} [lx]
16 E_{min} / E_m
0.215 E_{min} / E_{max}
0.079

E.7 - SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ


Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ
1	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm	60	m
2	trubka tuhá pancéřová el.inst. typ 8025F – 20,2mm	2	m
3	chránička KOPOFLEX DN63	360	m
4	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	21	ks
5	ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 16mm2	62	ks
6	svítidlo LED/29W/3080Lm/4000K/IP65 dle Výpočtu osvětlení	7	ks
7	stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,0 m, K-6-133/89/60	7	ks
8	výložník lomený ocel.pozink 0,5m, SK1-500	3	ks
9	výložník lomený ocel.pozink 1,0m, SK1-1000	4	ks
10	stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4	7	ks
11	Pojistka E14	7	ks
12	Pojistka PNA-000	3	ks
13	Skříň pojistková 3x400V/100A, IP44 na sloup	1	ks
14	uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek; držáků	364	m
15	uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek	15	m
16	položení výstražné folie PVC s=330mm	320	m
17	vodič CY 6 mm2 z/z	15	m
18	kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (TR)	70	m
19	kabel CYKY 4-Jx10 mm2 750V (VU)	364	m
20	betonová směs C25/30	3,6	m3
21	stožárové pouzdro SP-250/1000	7	ks
22	beton deska D=60cm	7	ks
23	písek pro kabelové lože	19,8	m3
24	štěrkodrt pro úpravu povrchu komunikace	5	m3
25	demontáž svítidla VO	1	ks
26	demontáž vrchního vedení VO	105	m

ZEMNÍ PRÁCE


Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ
27	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	0,31	km
28	kabel.rýha 50cm/šif., 80cm/hl. zem.tr.4	290	m
29	ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šif., 80Cm/hl.zem.tr.4	290	m
30	kabel.rýha 50cm/šif., 110cm/hl. zem.tr.4	15	m
31	ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šif., 110cm/hl.zem.tr.4	15	m
32	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	4,5	m3
33	zához jámy, zem.tr.3-4	4,5	m3
34	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	123	m3
35	lože z kop.písku	305	m
36	beton.základ do bednění	2,7	m3
37	konečná úprava povrchů	153	m2

PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY


Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ
38	Doprava a přesun	3,6	%
39	Podružný materiál	3	%
40	Zařízení staveniště	1	ks
41	Vytyčení zemních sítí	3	ks
42	Dokumentace skutečného provedení	1	ks
43	Revizní zpráva	1	ks
44	Ostatní náklady nezahrnuté v položkách	1	ks

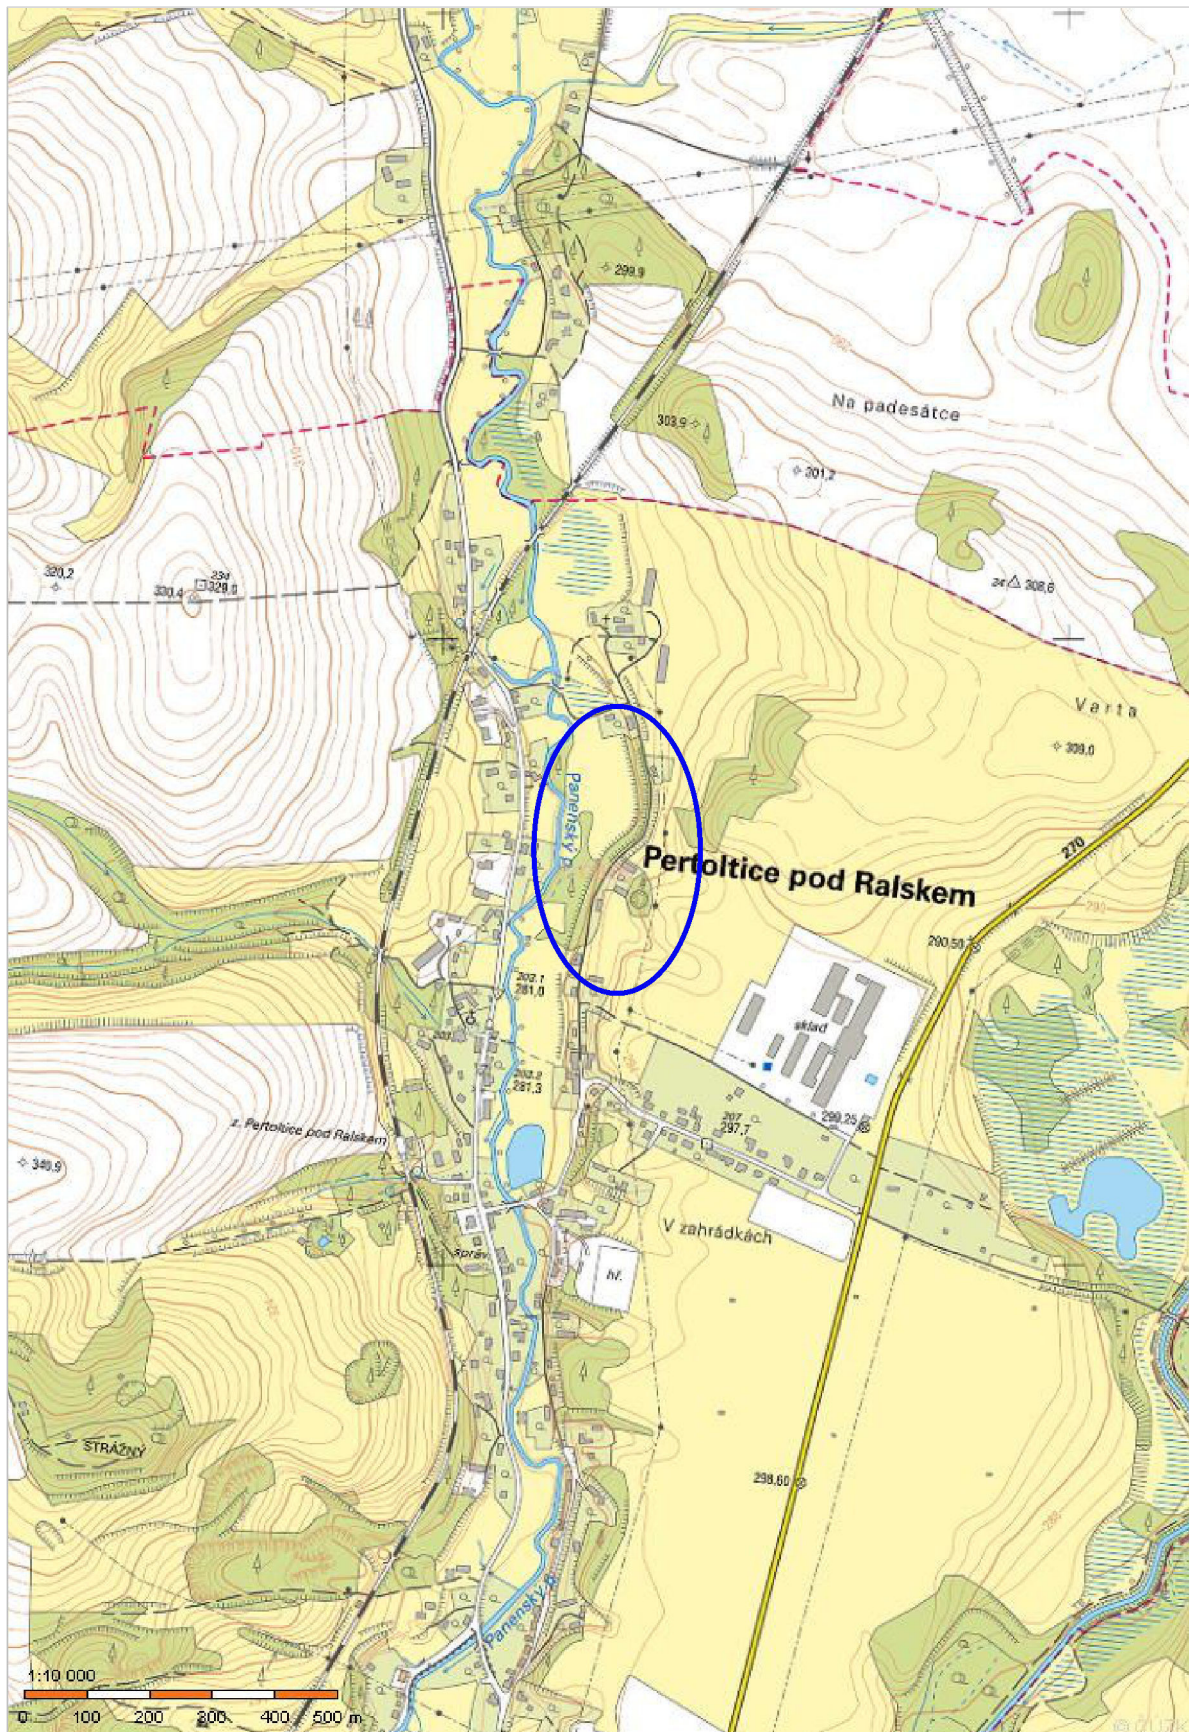

HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E-mail: projekty@knotelektro.cz			
ING. JOSEF KNOT		ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143					
KRAJ: LIBERECKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD: MIMOŇ					
INVESTOR: OBEC PERTOLTICE POD RALSKEM				FORMÁT: 1 A4			
AKCE: PERTOLTICE POD RALSKEM ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ P.P.Č.706				MĚŘÍTKO: --			
				DATUM: 3/2016			
				ÚČEL: DUR, DRS			
OBSAH: LOKALIZACE STAVBY				Č.ZAKÁZKY: 15135			
				Č.VÝKRESU:		VÝTISK Č.:	
				C.1			

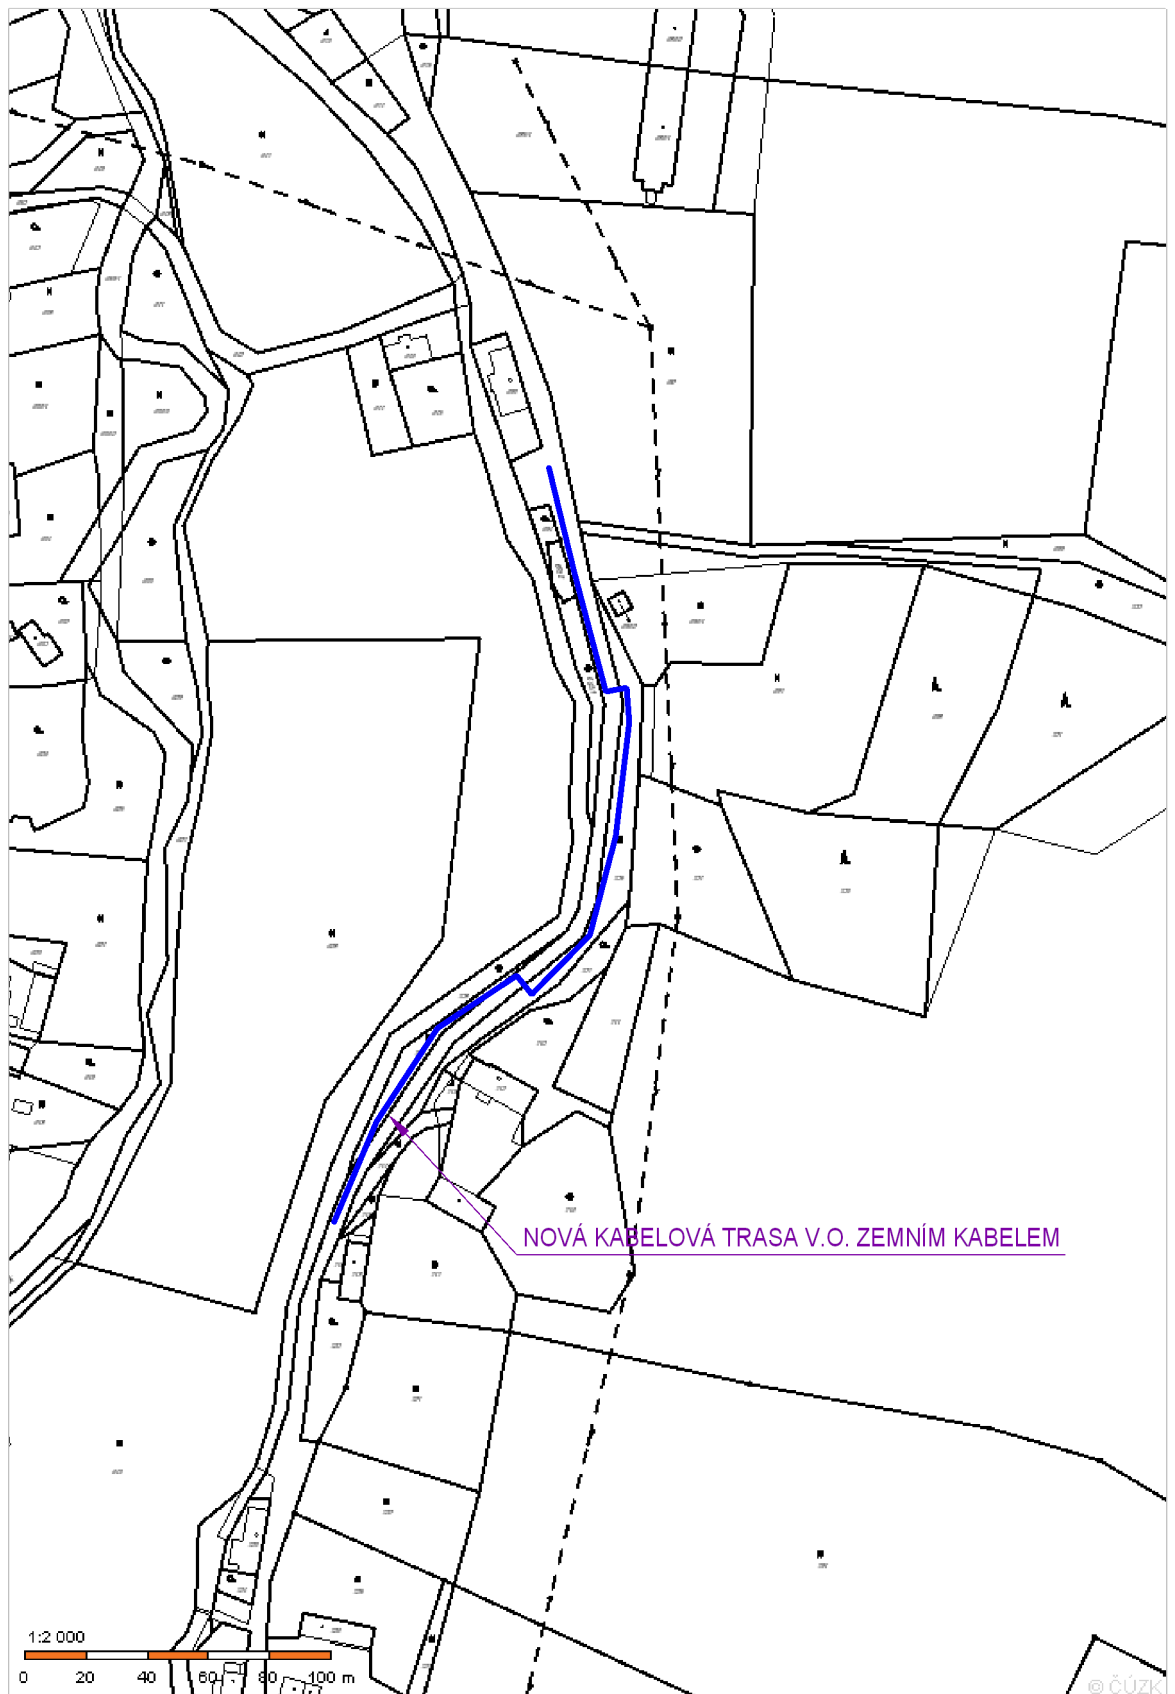

HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E-mail: projekty@knotelektro.cz	
ING.JOSEF KNOT		ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143			
KRAJ:	LIBERECKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD:	MIMOŇ		
INVESTOR:	OBEC PERTOLTICE POD RALSKEM			FORMÁT:	1 A4
AKCE:	PERTOLTICE POD RALSKEM ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ P.P.Č.706			MĚŘÍTKO:	--
				DATUM:	3/2016
				ÚČEL:	DUR, DRS
				Č.ZAKÁZKY:	15135
OBSAH:	KATASTRÁLNÍ VÝKRES			Č.VÝKRESU:	VÝTISK Č.:
				C.4	

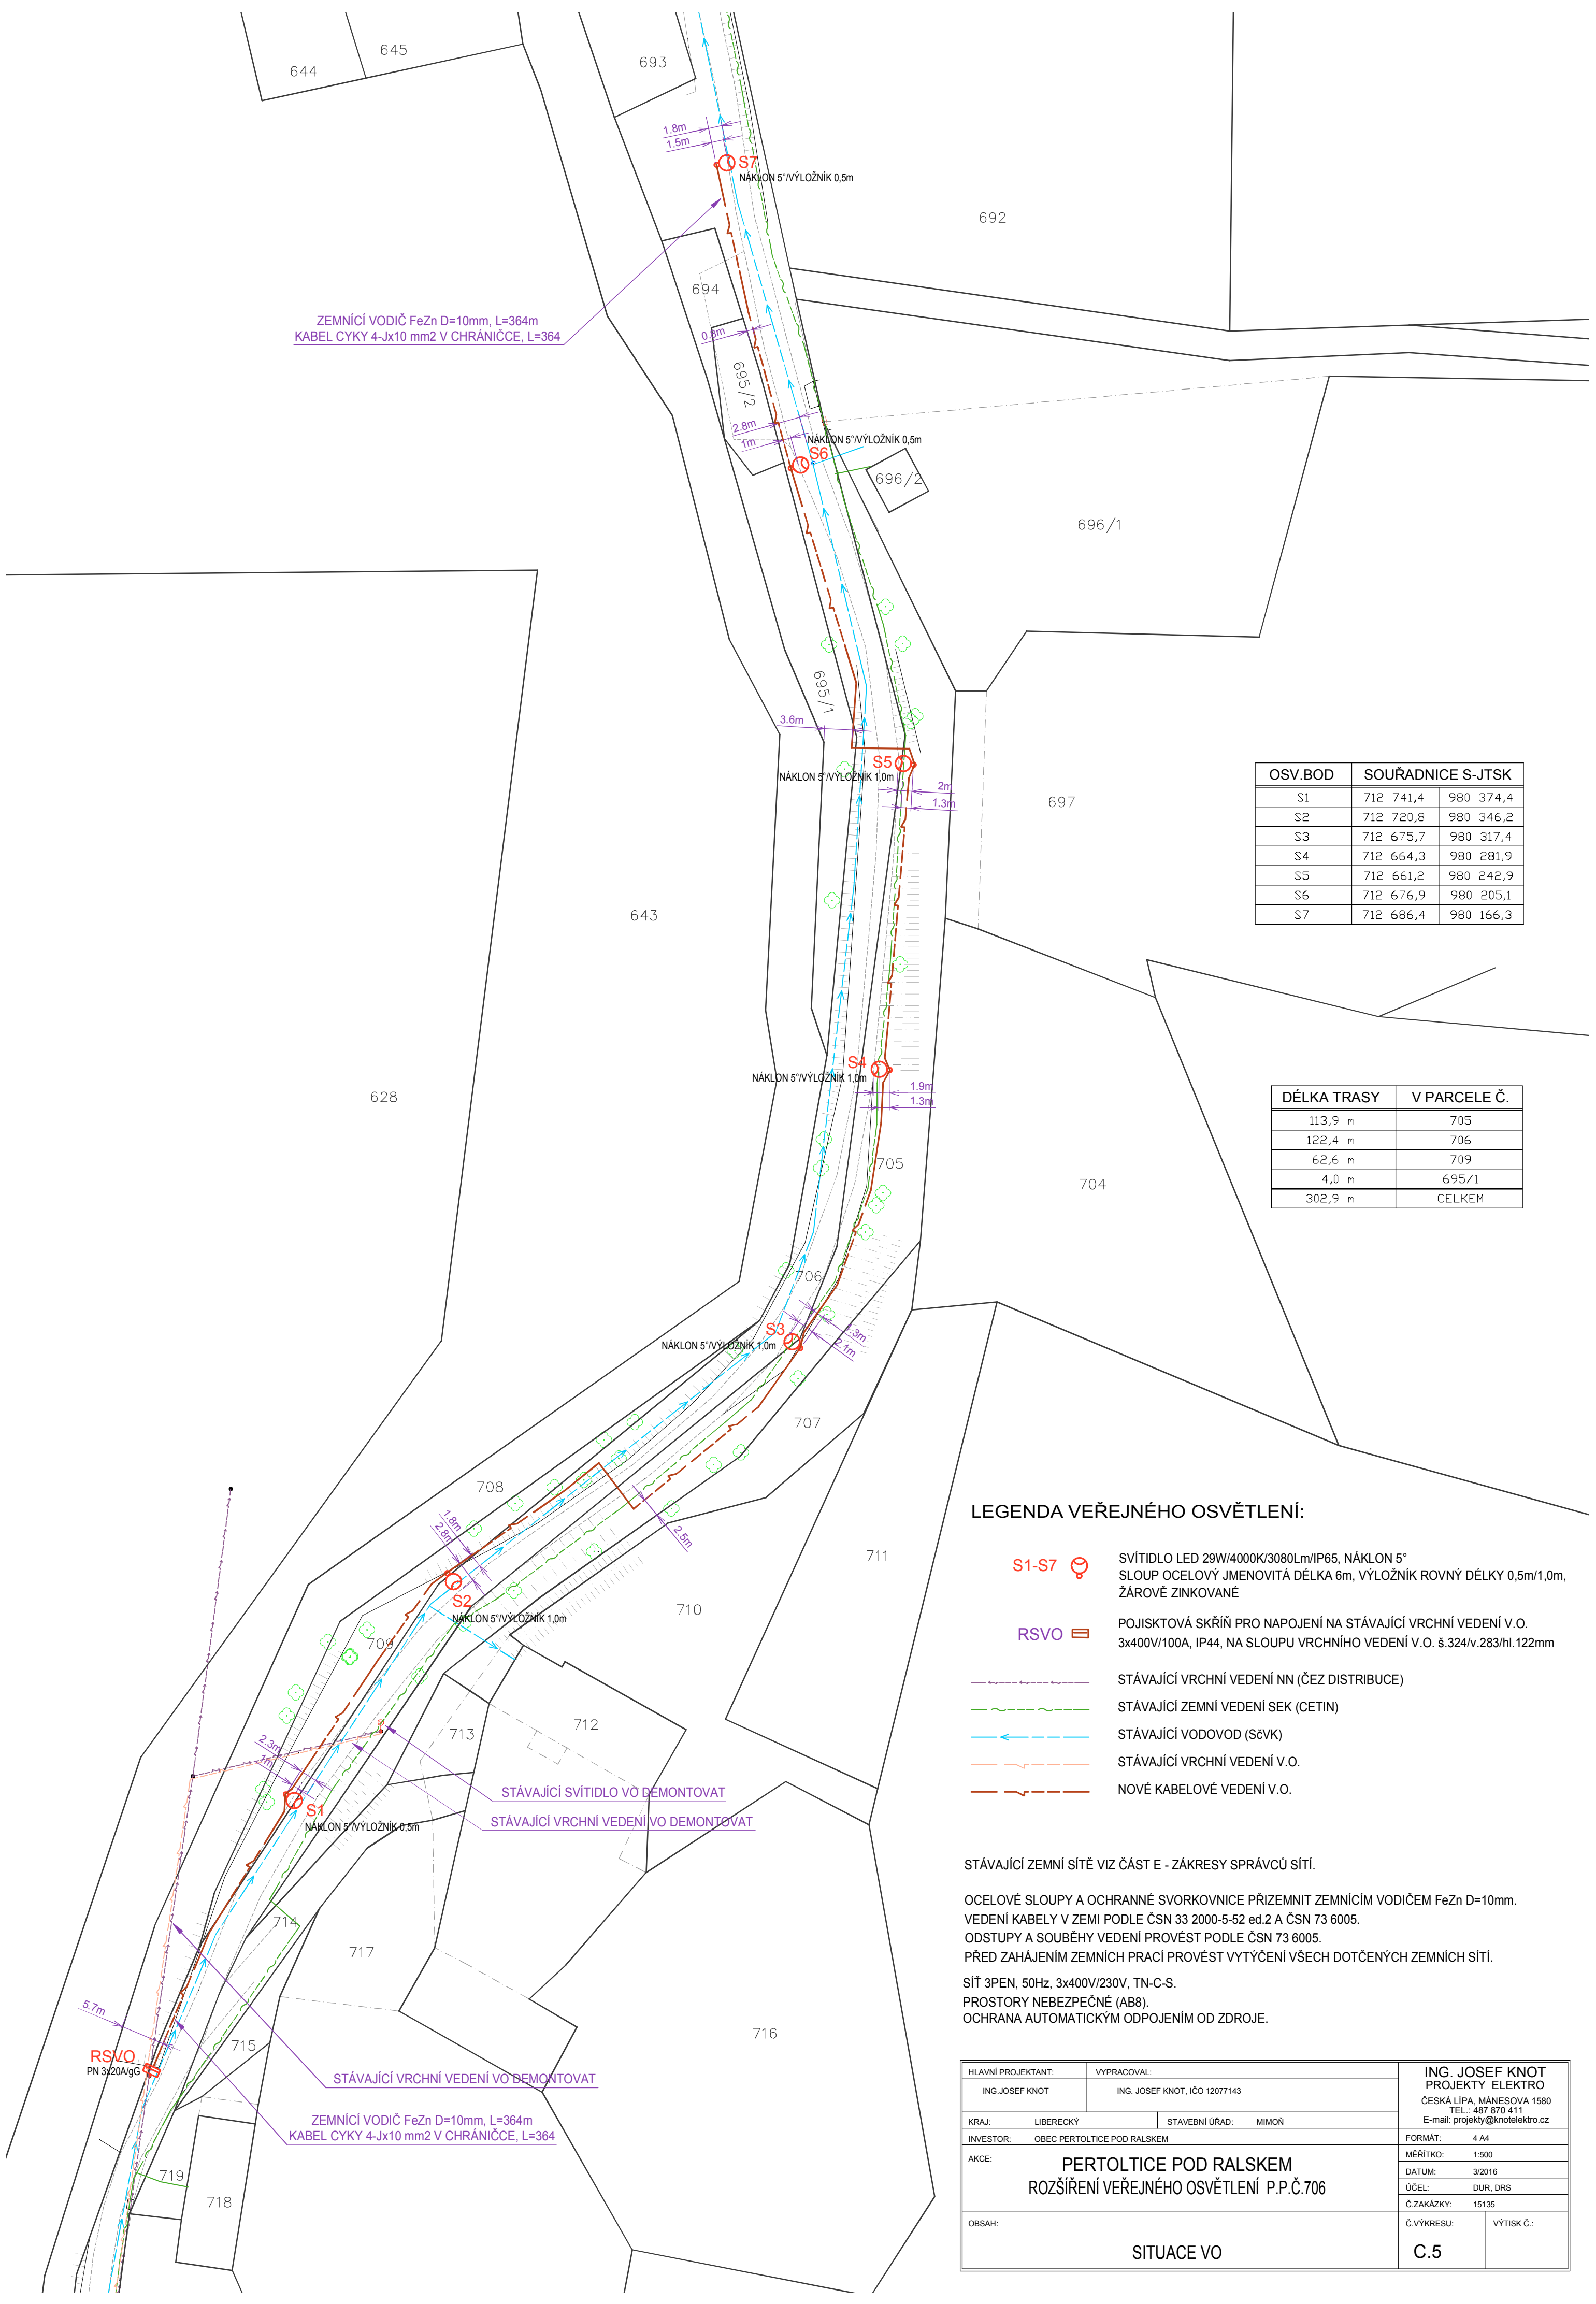

ZEMNÍCI VODIČ FeZn D=10mm, L=364m
KABEL CYKY 4-Jx10 mm2 V CHRÁNIČCE, L=364

NÁKLON 5° VÝLOŽNÍK 0,5m

NÁKLON 5° VÝLOŽNÍK 0,5m

NÁKLON 5° VÝLOŽNÍK 1,0m

NÁKLON 5° VÝLOŽNÍK 1,0m

NÁKLON 5° VÝLOŽNÍK 1,0m

NÁKLON 5° VÝLOŽNÍK 1,0m

NÁKLON 5° VÝLOŽNÍK 0,5m

ZEMNÍCI VODIČ FeZn D=10mm, L=364m
KABEL CYKY 4-Jx10 mm2 V CHRÁNIČCE, L=364

LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:


- S1-S7** SVÍTIDLO LED 29W/4000K/3080Lm/IP65, NÁKLON 5°
SLOUP OCELOVÝ JMENOVITÁ DÉLKA 6m, VÝLOŽNÍK ROVNÝ DÉLKÝ 0,5m/1,0m,
ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ
- RSVO** POJISKTOVÁ SKŘIŇ PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ V.O.
3x400V/100A, IP44, NA SLOUPU VRCHNÍHO VEDENÍ V.O. §.324/v.283/hl.122mm
- STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ NN (ČEZ DISTRIBUCE)
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ SEK (CETIN)
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD (S&VK)
- STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ V.O.
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ V.O.

STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ SÍTĚ VIZ ČÁST E - ZÁKRESY SPRÁVCŮ SÍTÍ.

OCELOVÉ SLOUPY A OCHRANNÉ SVORKOVNICE PŘIZEMNIT ZEMNÍM VODIČEM FeZn D=10mm.
VEDENÍ KABELY V ZEMI PODLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2 A ČSN 73 6005.
ODSTUPY A SOUBĚHY VEDENÍ PROVÉST PODLE ČSN 73 6005.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH DOTČENÝCH ZEMNÍCH SÍTÍ.

SÍŤ 3PEN, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S.
PROSTORY NEBEZPEČNÉ (AB8).
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E-mail: projekty@knotelektro.cz	
ING. JOSEF KNOT		ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143			
KRAJ:	LIBERECKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD:	MIMOŇ		
INVESTOR: OBEC PERTOLTICE POD RALSKEM				FORMÁT: 4 A4	
AKCE: PERTOLTICE POD RALSKEM ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ P.P.Č.706				MĚŘÍTKO: 1:500	
				DATUM: 3/2016	
				ÚČEL: DUR, DRS	
				Č.ZAKÁZKY: 15135	
OBSAH:				Č.VÝKRESU:	VÝTISK Č.:
				C.5	
SITUACE VO					


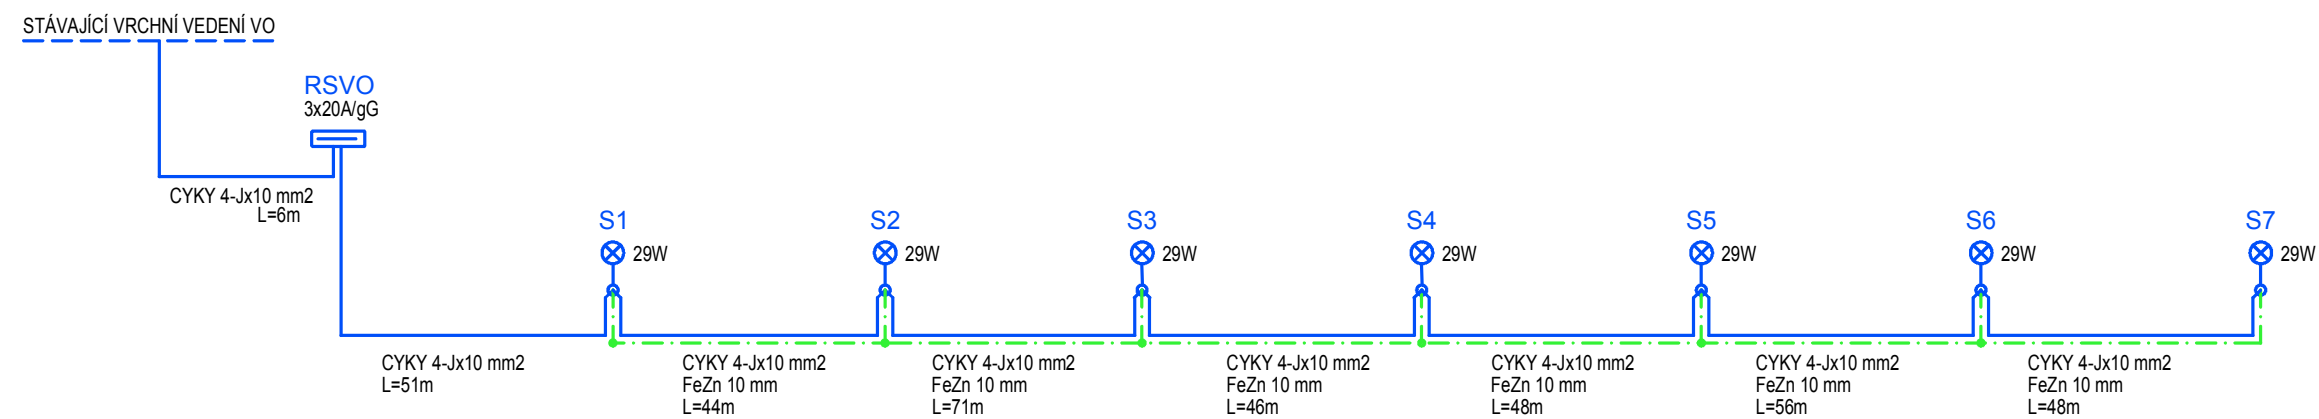


S1-S7 SVÍTIDLO LED 29W/4000K/3080Lm/IP65, NÁKLON 5°
SLOUP OCELOVÝ JMENOVITÁ DÉLKA 6m, VÝLOŽNÍK ROVNÝ DÉLKY 0,5m/1,0m,
ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ


SÍŤ 3PEN, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S.
PROSTORY NEBEZPEČNÉ (AB8).
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E-mail: projekty@knotelektro.cz	
ING. JOSEF KNOT		ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143			
KRAJ: LIBERECKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD: MIMOŇ			
INVESTOR: OBEC PERTOLTICE POD RALSKEM				FORMÁT: 2 A4	
AKCE: PERTOLTICE POD RALSKEM ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ P.P.Č.706				MĚŘÍTKO: --	
				DATUM: 3/2016	
				ÚČEL: DUR, DRS	
				Č.ZAKÁZKY: 15135	
OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ				Č.VÝKRESU:	VÝTISK Č.:
				D.4	


ZÁKLAD SLOUPU V.O.

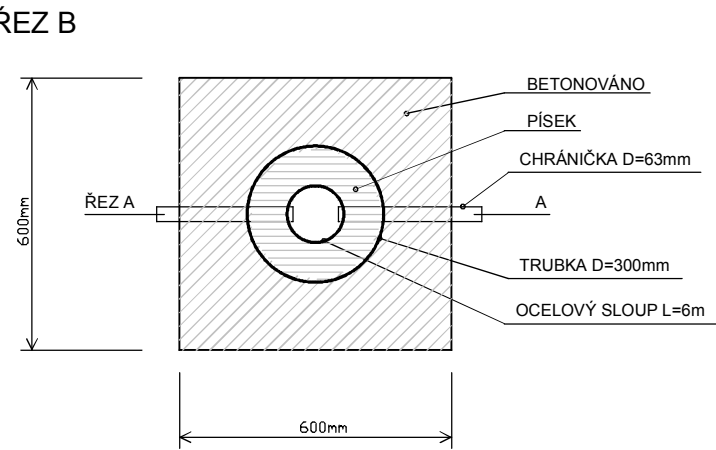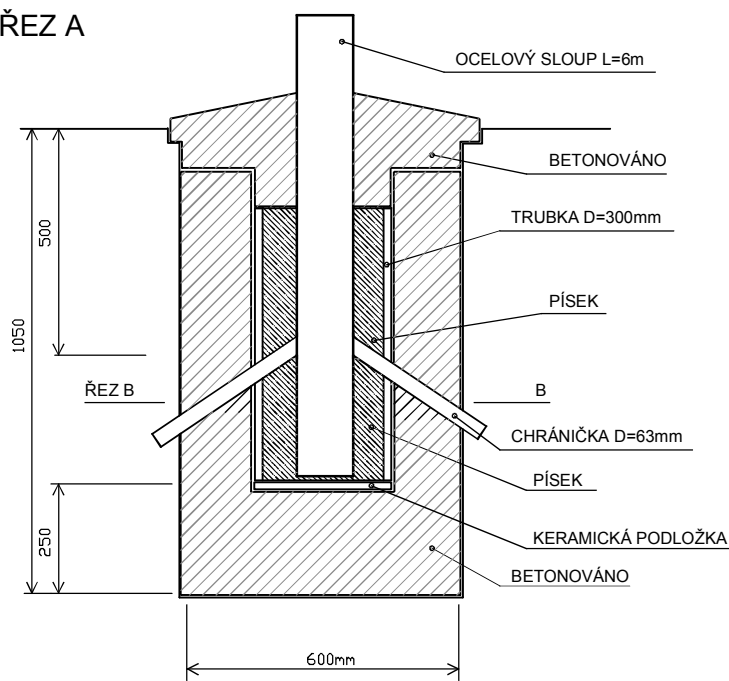

ULOŽENÍ KABELU V ZEMI VE VOLNÉM TERÉNU

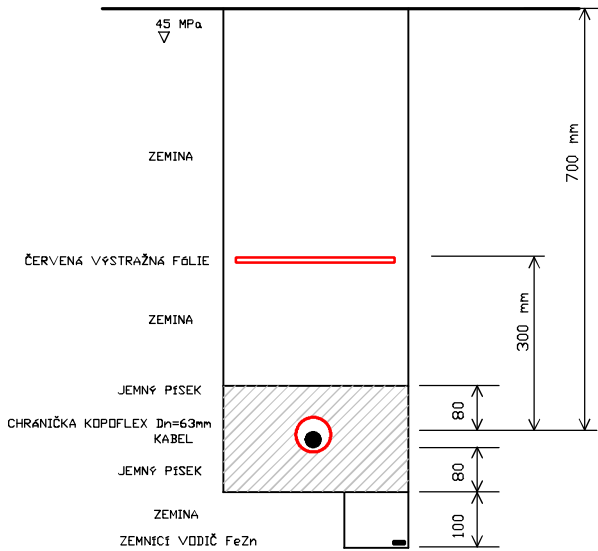

ULOŽENÍ KABELU V ZEMI POD KOMUNIKACÍ

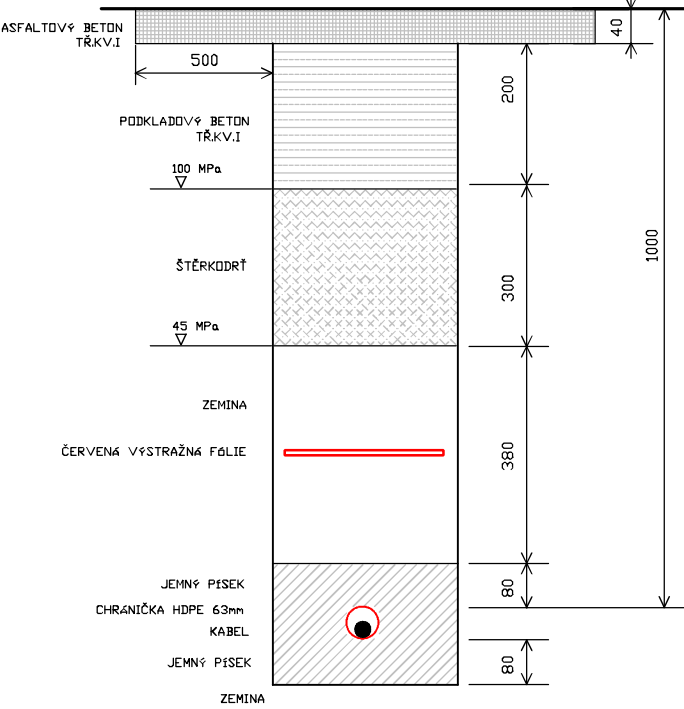

POZNÁMKA: PODKLADOVÝ BETON A ASFALT BETON
MŮŽE BÝT NAHRAZEN PODLE POŽADAVKU INVESTORA

HLAVNÍ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ING. JOSEF KNOT PROJEKTY ELEKTRO ČESKÁ LÍPA, MÁNESOVA 1580 TEL.: 487 870 411 E-mail: projekty@knotelektro.cz	
ING. JOSEF KNOT		ING. JOSEF KNOT, IČO 12077143			
KRAJ:	LIBERECKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD:	MIMOŇ		
INVESTOR: OBEC PERTOLTICE POD RALSKEM				FORMÁT: 2 A4	
AKCE: PERTOLTICE POD RALSKEM ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ P.P.Č.706				MĚŘÍTKO: --	
				DATUM: 3/2016	
				ÚČEL: DUR, DRS	
OBSAH: ZÁKLADY SLOUPŮ, ULOŽENÍ VEDENÍ				Č.ZAKÁZKY: 15135	
				Č.VÝKRESU:	VÝTISK Č.:
				D.5	